



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА



ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад, Владимира Николића 1
МБ 08038210 | ПИБ 100726741 | www.nstoplana.rs | toplana@nstoplana.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**

**Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и
вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и
Краљевића Марка.**

**У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ
II фаза**

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3-4Б-14/21

Нови Сад, 12.07.2021.

На основу члана 34, 61. и 124. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 3-4Б-14/21-1 од 21.06.2021. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3-4Б-14/21-2 од 21.06.2021. године припремљена је ова конкурсна документација.

САДРЖАЈ

<u>1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ</u>	<u>3</u>
<u>2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....</u>	<u>4</u>
<u>4. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ</u>	<u>19</u>
<u>5. СКИЦА И ТЕХНИЧКИ ОПИС.....</u>	<u>24</u>
<u>6. ПРЕДМЕР РАДОВА</u>	<u>29</u>
<u>7. ОБРАСЦИ.....</u>	<u>30</u>
<u>8. МОДЕЛ УГОВОРА</u>	<u>73</u>

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет поступка јавне набавке:

Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка.

2. Врста поступка:

Квалификациони поступак у складу са чланом 34. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), друга фаза

3. Опис сваке партије, ако је предмет набавке обликован по партијама:

Нема

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија.

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен и на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.

2.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев обрасца 2.- и 5.- које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Све обрасце у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2.- који попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

2.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

2.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

2.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

Јавно комунално предузеће Новосадска топлана Нови Сад
21000 Нови Сад, Владимира Николића 1

са назнаком:

"Понуда за јавну набавку радова број: 3-4Б-14/21"
- НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести тачне називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди. Понуђач који је члан групе понуђача која подноси заједничку понуду, не може истовремено да буде подизвођач другог понуђача.

У овој фази поступка понуђач самостално, група подносилаца пријаве (група понуђача) може поднети понуду само у облику у којем им је призната квалификација у I фази квалификационог поступка број 3-4/18, а у складу са Одлуком о признавању квалификације јн бр. 3-4/18-8-A2, од дана 29.05.2019. године.

На Листи кандидата којима је призната квалификација налазе се:

1.	Група подносилаца пријаве: „АМКОР“ д.о.о.-носилац пријаве, Викенд насеље Вињичке 3, Бачки Петровац; ГП „Бест изградња“ д.о.о. Трг Републике 10, 21000 Нови Сад, „Технолинк“ д.о.о., Огледна поља 55, 21233 Ченеј; „Vladex“ д.о.о., Ивана Милутиновића 87а, 11211 Борча
2.	Група подносилаца пријаве: „ENERGY PRO“ д.о.о., Нови Сад, Ружин гај 15; „НС- Термомонтажа“ д.о.о., Нови Сад, Стевана Мокрањца 18; „Solaris Pro-ing“ д.о.о.Каћ, Светосавска 116; „Термопродукт компани“ д.о.о. Београд, Булевар Зорана Ђинђића 130, Нови Београд
3.	Група подносилаца пријаве: „Енерготехна“ д.о.о., Кијевска 24, Нови Сад; ГП „Градитељ НС“ д.о.о. Нови Сад, Руменачки пут 2; 33“Универзал“ Чачак, ПЦ Београд, Браће Глишића 7, Чачак
4.	Група подносилаца пријаве: „Хоргоњ“ д.о.о, ул. Павлека Мишкина 42, 21000 Нови Сад; „Енерготок“ д.о.о., ул. Димитрија Котуровића 54, Београд; „Котлови“ д.о.о., ул. Раде Кончара 1, Петроварадин; „Слован Прогрес“ д.о.о., Маршала Тита 102, Селенча
5.	Група подносилаца пријаве: Енергомонтажа“ д.о.о. Нови Сад, Светојованска бр. 3; МПП „Јединство АД“ Севојно, Првомајска бр. бб; „Енерготехника - Јужна Бачка“ д.о.о. Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад; „Vulevar Соор“ д.о.о. Нови Сад, Новосадски пут бр. 166

6.	Група подносилаца пријаве: „ГАТ“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Ослобођења 30а, 21000 Нови Сад; „Хидроконтрол“ д.о.о. 18000 Ниш, ул. Моше Пијаде бр. 7; „Rarex Company“, д.о.о.Београд, ул. Бранка Пешића бр. 11, 11080 Земун; „Термомонт“ д.о.о.Београд, Браће Ненадић бр.1, 11 000 Београд; „Термо Универзал“ д.о.о. Београд, Булевар Краља Александра бр. 446, 11000 Београд
7.	Група подносилаца пријаве: „Петро-монт“ д.о.о.-носилац пријаве, Лазе Лазаревића 12, 21000 Нови Сад; „Finish Deal“ д.о.о. Војислава Илића 12, 11000 Београд; „Energy net“ д.о.о. Пролетерска 49, 21 241 Каћ; „Електротим“ д.о.о. Веселина Маслеше 22, 21000 Нови Сад.
8.	Група подносилаца пријаве: „Bulevar company“ ДОО, Булевар ослобођења 46а; ДОО „Дијагонала“ Нови Сад, Радничка 28
9.	Група подносилаца пријаве: „Imperial Buildings“ д.о.о. 21000 Нови Сад, ул. Ђорђа Зличића 22; „Konvar“ d.o.o. I Нова 35а; Пиносава
10.	Група подносилаца пријаве:„Гоал“ д.о.о., Жарка Зрењанина 58, 23000 Зрењанин; „Еко градња“ д.о.о., 7. Војвођанске бригаде 16, 23000 Зрењанин; Мијат Кузмановић ПР „Welding“ , Деспота Стефана 42, 11320 Велика Плана; „Магмонт“ д.о.о., Лава Толстоја, 18300 Пирот.

Квалификација је призната на период од четири године од дана коначности Одлуке о признавању квалификације, односно од 08.05.2018. до 08.05.2022. године.

Напомена:

У случају да понуђачи своје понуде подносе лично, током ванредног стања то могу учинити предајом понуде са спољне стране Писарнице ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад, на адреси Владимира Николића број 1, на обележеном месту. У случају овог личног доласка, биће примењене прописане мере предострожности за спречавање ширења вируса COVID-19.

2.6. ОПОЗИВ, ДОПУНА ИЛИ ИЗМЕНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о опозиву, допуни или измени понуде мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ИЗМЕНА ПОНУДЕ" - За јавну набавку радова - ЈН број 3-4Б-14/21 - "НЕ ОТВАРАТИ".

У случају опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће неотворена бити враћена понуђачу.

Понуда не може бити опозвана, допуњена нити измењена после истека рока за подношење исте.

2.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву, односно која је достављена наручиоцу најкасније до **20.07.2021.** године до **09:00** часова.

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама наручиоца, дана **20.07.2021.** године са почетком у **11:00** часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Напомена:

У овој фази поступка биће примењене прописане мере предострожности за спречавање ширења вируса COVID-19 у складу са одлукама надлежних органа и овлашћених органа Наручиоца.

2.8. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) записник о примопредаји радова, грађевински дневник, о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

2.9. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и

интернет страници наручиоца. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само ако су учињене у писаној форми.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

2.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У случају када више понуђача поднеси заједничку понуду, а у складу са признатом квалификацијом, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане чланом 81. став 4. и 5. Закона о јавним набавкама и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем (не мора бити исто лице које је било носилац пријаве у првој фази поступка);
- опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
- неограниченој солидарној одговорности сваког члана према наручиоцу у складу са Законом.

Група понуђача подноси и следеће образце у понуди:

- попуњен образац бр. 1. - Подаци о понуђачу, за носиоца посла
- попуњен образац бр. 1.А - Подаци о понуђача из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача

У случају заједничке понуде групе понуђача све образце потписује члан групе понуђача који је одређен као носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача и образцу бр. 1.-, изузев обрасца 2.- и 5.- које попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име.

2.11. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (није применљиво)

Ако понуђач, у складу са признатом квалификацијом, у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без

обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави наручиоцу попуњен и потписан образац бр. 1.Б - Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача кога ангажује.

Све обрасце у понуди потписује понуђач, изузев обрасца 2.- који попуњава и потписуј сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. О квалификацији овог понуђача наручилац ће посебно одлучивати.

2.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попуњити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику.

- Садржину понуде чине:
- попуњен и потписан образац број 1. - Подаци о понуђачу;
- попуњен и потписан образац број 1.А - Подаци о понуђачу из групе понуђача;
- попуњен и потписан образац број 1.Б - Подаци о подизвођачу; (није применљиво)
- попуњен и потписан образац број 2. - Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
- попуњен и потписан образац број 3. – Понуда;
- попуњен и потписан образац број 4. - Структура цене;
- попуњен и потписан образац број 5. - Изјава о независној понуди;
- попуњен и потписан образац број 6. - Изјава понуђача о финансијској гаранцији;
- попуње и потписан образац број 7. - Изјава понуђача о лицу за координацију и извођење радова;
- попуњен и потписан образац број 8. - Образац трошкова припреме понуде, по потреби;
- попуњен и потписан образац број 9. - Образац понуђеног материјала;
- потписан Модел уговора;
- обрасци и Споразум у складу са тачком 2.10. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду;
- обрасци у складу са тачком 2.11. овог упутства ако понуђач подноси понуду са подизвођачем; (није применљиво)
- предлог динамичког плана радова (слободна форма, приказан на дневном нивоу који садржи

све позиције из предмера радова) у складу са тачком 2.17. овог упутства;

- доказе у складу са техничким спецификацијама из ове конкурсне документације (сертификате о извршеном типском и периодичном контролисању производа, сагласно захтевима SRPS стандарда и то: SRPS EN 253 и SRPS EN 488, а из 2012 SRPS EN 448 и SRPS EN 489, мишљење¹ надлежног Министарства да је одређена инострана исправа или знак усаглашености у потпуности у складу са чланом 3. Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл. Гласник РС", бр.98/2009. Сертификати о периодичном контролисању не смеју бити старији од годину дана у тренутку отварања понуда).

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18).

2.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Понуда неће бити разматрана ако је пристигла у отвореној коверти и ако је неблаговремена.

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће одбити и неодговарајуће понуде.

2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде која појашњења наручилац мора примити најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком:

"Објашњења–позив за јавну набавку радова број **3-4Б-14/21**"

Захтев за појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана", 21000 Нови Сад, Владимира Николића 1, или е-mail: luka.maric@nstoplana.rs.

Захтеви за појашњењима у вези припремања понуде који буду достављени на другу адресу електронске поште сматраће се да нису упућена наручиоцу. Пријем поште се врши радним данима од понедељка до петка од 07:00-15:00. Уколико захтев за појашњењима у вези припремања понуде стигне на наведену адресу по наведеном завршетку радног времена наручиоца, сматраће се да су достаљена наручиоцу наредног радног дана.

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева свој одговор објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

¹ Само уколико понуђач нуди добра иностраног порекла

2.15. ЦЕНА

Цене у понуди изразити у динарима.

Цене у обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.

Цене морају бити јасно и читко уписане, како за материјал тако и за рад, односно укупну и јединичну цену.

Процењена вредност ове јавне набавке **36.900.000,00 динара**.

У обрасцу понуде треба навести укупну цену, док у обрасцу структуре цене треба навести јединичне цене без ПДВ, укупну јединичну цену, вредности без ПДВ, укупну цену без ПДВ, износ ПДВ и укупну цену са ПДВ.

У складу са применом члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност у области грађевинарства и Објашњењем Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015 од 10.11.2015. године обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има Наручилац.

Наручилац одређује:

- да ће понуђач цену исказати у динарима без обрачунатог ПДВ-а и иста мора у себи да садржи све зависне трошкове извођења предметних радова,
- да цена понуде треба да у себи обухвата сав трошак на извођењу радова који може настати из разлога које понуђач није предвидео, а односе се на извођење радова,
- цена ће бити фиксна током извршења уговора и неће бити подложна променама ни из ког разлога у смислу обавезе наручиоца према понуђачу (фиксна цена).
- евентуални вишак, као и додатни (непредвиђени) радови биће регулисани на начин прописан Законом о јавним набавкама, Законом о планирању и изградњи, Законом о облигационим односима, без искључења примене Посебних узанси о грађењу.

2.16. НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши на основу привремене и окончане ситуације. Привремена ситуација се издаје након 25 календарских дана од дана који је у Грађевинском дневнику назначен као дан почетка радова, а окончана ситуација се издаје најдуже за 10 дана од дана који је у грађевинском дневнику назначен као дан завршетка радова уз записник о извршеној примопредаји радова, потписан од стране одговорних извођача радова и стручних надзора.

Плаћање ће бити извршено у року до максимално 45 дана од дана пријема исправне фактуре (привремене/окончане ситуације).²

Записником о примопредаји изведених радова потписаним од стране одговорних извођача радова и стручних надзора се верификује да су радови извршени на уговорени начин као и да је испоручена атестно-техничка документација за уграђену опрему и материјал.

Авансно плаћање није предвиђено. Понуда са понуђеним авансним плаћањем биће одбијена као неприхватљива.

² У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС", бр.119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019 I 44/2021)

2.17. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок извршења радова је **минимално 30 календарских дана, а максимално 35 календарских дана** од момента увођења понуђача у посао.

Понуђач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана исходовања Решења о раскопавању површина јавне намене (издата од Градске управе за саобраћај и путеве).

Понуђач је дужан да изради, и у понуди достави, **предлог динамичког плана сагласан понуђеном року извођења предметних радова под идеалним условима.**

Динамички план треба да буде усклађен (грађевински и машинско-изолатерски радови) и приказан на дневном нивоу и да садржи све позиције из предмера радова.

Уколико понуду подноси група понуђача, динамички план потписује само овлашћено лице носиоца посла из групе понуђача.

Прекид рачунања рока извођења радова може наступити под условима и на начин одређен у моделу уговора и уговору.

2.18. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године од дана извршене примопредаје свих изведених радова, с тим да је за уграђену опрему и материјал дужина рока идентична са гаранцијом произвођача опреме.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у најкраћем примереном року, односно у року од осам дана од дана рекламације.

2.19. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је дужан да у понуди достави Изјаву (Образац број 6.-) да ће доставити наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења:

- ***Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла***

Изабрани понуђач се обавезује да у року од најдуже 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења и то:

1. бланко сопствену меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
2. оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС.
3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница НБС.
4. копију ОП обрасца

Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за

добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

- **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року**

Изабрани понуђач се обавезује да у року од најдуже 7 дана од дана завршетка радова, уз Записник о примопредаји изведених радова, преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

1. бланко соло меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
2. оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС.
3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке која је и извршила регистрацију менице у Регистру меница НБС.
4. копију ОП обрасца.

Меница се издаје у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важности менице мора бити 5 дана дужи од уговореног гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у гарантном року и не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Достављена средства финансијског обезбеђења се држе у портфељу наручиоца све до испуњења свих уговорних обавеза изабраног понуђача и уговорних обавеза у гарантном року, након чега се враћају истом.

Сва средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на подизвођача.

2.20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, да у писаном облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача (*није применљиво*), односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

2.21. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи (опција понуде) **најмање 60 дана** од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.22. ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Понуђач је обавезан да у понуди доставио Изјаву о одговорним извођачима радова (попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- конкурсне документације) у којем ће навести податке за одговорног извођача радова.

Наведени извођачи радова морају одговарати кадровским капацитетима које је понуђач испунио у првој фази квалификационог поступка.

2.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, не потпише уговор у наведеном року, наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

2.24. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

2.25. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

2.26. МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да дати Модел уговора потпише, овери и достави у понуди.

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

2.27. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Предност за домаће понуђаче биће остварена у складу са чланом 86. Закона.

2.28. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

2.29. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

2.30. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног Законом о јавним набавкама.

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама рок за извођење радова може бити продужен у случају: временских непогода (велика количина падавина), у случају наиласка на препреке или друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају посебних захтева државних органа (нпр. захтев Управа за грађевинско земљиште и инвестиције за усклађивање динамике радова са уређењем јавних површина), због кашњења других извођача инфраструктурних објеката на истој локацији, а што онемогућава благовремени завршетак радова који су предмет ове јавне набавке, у случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом Саду, по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне, у случају кашњења испоруке материјала и опреме. Разлози за продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.

2.31. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком "Захтев за заштиту права ЈН број **3-4Б-14/21**".

Копију Захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона
- 7) потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број **3-4Б-14-21**, сврха: ЗЗП, Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана", ЈН бр. **3-4Б-14/21**, корисник: Буџет Републике Србије) уплати таксу и

то:

- уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара.
- уколико се Захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке и износи 120.000,00 динара.
- уколико се Захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен Уговор, па ако та цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та цена прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен Уговор.

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:

<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **"најнижа понуђена цена"**.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку, најнижу понуђену цену уговор о јавној набавци ће бити додељен понуђачу који је понудио краћи рок за извођење радова који **не може бити краћи од 30, нити дужи од 35 календарских дана**.

Уколико ни након примене резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

4. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

4.1. МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Испорука материјала

Предизоловане цеви и фазонске елементе обезбеђује понуђач осим за позиције на којима пише **материјал Јавно комуналног предузећа "Новосадска топлана"**. Поменути материјал преузима понуђач из магацина, уз присуство представника наручиоца, и транспортује га до градилишта.

Предизоловане цеви, лукови, редукције, комбиноване кугласте славине, паралелни и Т огранци, термоскупљајуће спојнице, завршне капе, пролаз кроз зид, треба да буду усаглашени са захтевима SRPS EN 253, SRPS EN 448, SRPS EN 488, SRPS EN 489.

Понуђач је (у случају да нуди добра иностраног порекла) у обавези да достави потребне иностране исправе: сертификати, извештај о испитивању, декларацију о усаглашености, уверење о контролисању, за наведене производе, као и да наведе произвођача (Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености; "Сл. гласник РС", бр. 98/2009).

Обавеза понуђача је да уз понуду приложи извештаје о Типским и Периодичним испитивањима за следеће производе: Предизоловане цеви у складу са SRPS EN 253, предизоловане фазонске комаде у складу са SRPS EN488, предизоловане вентиле у складу са SRPS EN448, термоскупљајуће спојнице у складу са SRPS EN489.

Сертификати о периодичном контролисању не смеју бити старији од годину дана у тренутку отварања понуда.

Сви инострани сертификати морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног преводиоца.

Пратећи помоћни и остали материјал који је обухваћен конкурсном документацијом, испоручује понуђач.

Монтажни радови

При извођењу монтажних радова при реконструкцији и/или изградњи вреловода и вреловодних прикључака, извођач треба да се придржава следећег:

- при постављању и заваривању цеви и фазонских комада, извођач мора да се придржава упутстава који су саставни део пројектно-техничке документације;
- понуђач је у обавези да изведе и све остале неопходне радове потребне за пуштање у погон и несметан рад;
- сав уграђени материјал мора имати сертификате по важећим прописима;
- наручилац има право да захтева испитивање квалитета материјала и изведених радова, код овлашћене установе;
- сва опрема и материјал предвиђен за уградњу мора бити неупотребљавана (нова);
- пре почетка извођења радова Извођач радова ће доставити Технологију заваривачких радова са прилозима: квалификована технологија заваривања за предузеће које ће изводити заваривачке радове, сертификат о стручној оспособљености заваривача, диплома Инжењера или технолога заваривања (IWE / IWT).
- додатни материјал за заваривање мора имати сертификат о квалитету;
- квалификована технологија заваривања према SRPS EN ISO 15614-1

- заваривање могу да врше само заваривачи који имају Уверење о стручној оспособљености заваривача према SRPS EN ISO 9606-1, издате од овлашћеног сертификационог тела од Акредитационог тела Србије.
- Квалитет завареног споја према SRPS EN ISO 5817 је ниво „В“ (ВЕ) .

Испитивања на непропусност и чврстоћу

Испитивање заварених спојева према усвојеној документацији, врши се радиографском (РТ) и пенетрантском (ПТ) методом по налогу стручног надзора. Контролу заварених спојева може да врши само организација која има одговарајућа овлашћења издата од АТС, уз обавезно достављање Извештаја о испитивању заварених спојева. Налоге и налазе из извештаја о испитивању евидентирати у грађевинском дневнику. Обавеза извођача је да достави шему заварених спојева са именима и атестима заваривача (уз обрачунску ситуацију).

Испитивање заварених спојева на непропусност се врши помоћу технике појаве мехурова према SRPS EN 1593, надпритиском од 0,2 бара, наношењем одговарајуће течности.

Испитивање вреловода на чврстоћу се врши хидростатичким притиском, i то: 16 bar у трајању од 2h , затим 10 bar у трајању од 24h, пад притиска не сме бити већи од 0,02 bar.

Обавеза извођача је да сачини Извештај о наведеном испитавању уз обавезну оверу од стране одговорног извађача радова и стручног надзора.

Извођач је обавезан да о свом трошку отклони све недостатке који би се евентуално појавили при овим испитивањима.

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ И ИСПОРУКУ ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ВИШЕСЛОЈНИХ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Општи захтеви

Предизоловани вишеслојни систем за даљинско грејање чине челичне радне цеви и арматура, полиуретанска термичка изолација, спољашњи обложни омотач од полиетилена високе густине и жице за детекцију цурења. Предизоловани систем мора бити у складу са последњом верзијом европске норме за предизоловане системе SRPS EN 13941-2, као и за поједине

Компоненте предизолованих система према:

SRPS EN 253 за предизоловане цеви,

SRPS EN 448 за предизоловане фитинге,

SRPS EN 488 за предизоловане славине,

SRPS EN 489 за термоскупљајуће спојнице.

Уколико понуђач нуди добра иностраног порекла дужан је да уз понуду достави мишљење надлежног Министарства да је одређена инострана исправа или знак усаглашености у потпуности у складу са чланом 3. Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл. Гласник РС", бр. 98/2009).

Представник Јавно комуналног предузећа "Новосадска топлана" овлашћен је да за потребе пријемног контролисања код произвођача изврши узорковање произведених предизолованих елемената ради лабораторијског испитивања за потребе контролисања и потврђивања усаглашености са релевантним стандардима и техничком спецификацијом.

Технички захтеви за испоруку компоненти предизолованих система

1. Предизоловане цеви, SRPS EN 253

Предизоловане цеви треба да буду усаглашене са захтевима SRPS EN 253.

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих цеви и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

Технички услови за израду и испоруку:

- стање површине челичних цеви мора бити у складу са стандардом EN ISO 8501-1 или одговарајући,
- слободни крајеви челичне цеви су дефинисаних дужина са максималном толеранцијом 150±10mm.

2. Предизоловани лукови, SRPS EN 448

Предизоловани лукови, треба да буду усаглашени са захтевима стандарда SRPS EN 448

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих лукова и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

3. Термоскупљајућа спојница са чеповима, SRPS EN 489

Термоскупљајућа спојница, треба да буду усаглашена са захтевима стандарда SRPS EN 489

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених термоскупљајућа спојница и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204, или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

4. Термоскупљајућа завршна спојница, SRPS EN 489

Завршна спојница, треба да буду усаглашена са захтевима стандарда SRPS EN 489

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених завршних спојница и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

Упоредни преглед припадајуће опреме за тип I спојнице:

Буксне

Одстојници

Одзрачни чепови

Завршни чепови

Флекице

Бутил каучук

Кануза трака

Филм трака

5. Завршна капа

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених завршних капа и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204, или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

6. Пролаз кроз зид

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених пролаза кроз зид и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204:2004 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

7. Комбиноване преизоловане кугласте славине, SRPS EN 488

Комбиноване предизоловане кугласте славине треба да буду усаглашена са захтевима стандарда SRPS

EN 488.

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених комбиноване предизоловане кугласте славине и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204:2004 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

Димензије комбиноване предизоловане кугласте славине су:

L=1500mm, за пројектну класу "Б" ($DN \leq DN300$), а димензије комбиноване предизоловане кугласте славине за пројектну класу "Ц" ($DN > DN300$) су $L = \min 2000mm$.

Комбиноване кугласте славине до DN200 (укључујући и DN200) треба да буду типа пуног пресека лопте, а од DN250 са редукованом лоптом за једну димензију мање у односу на номинални пречник.

Вентили за одзраку морају бити фабрички заварени и хидро-термички изоловани (пур-пехд) - навојни спојеви, накнадна уградња и изолација нису дозвољени. Предизоловани елементи морају бити усаглашени са захтевима СРПС ЕН 448.

8. Т-кључ и/или помоћни адаптер

У зависности од запорне арматуре у раду се користи Т-кључ и /или помоћни продужни адаптер са коничним имбусом који се поставља вертикално на арматуру. Т-кључ/помоћни продужни адаптери морају да се уклапају са одговарајућим вентилима. Т-кључ/помоћни продужни адаптер се испоручује у дужини од 1000mm.

9. Редуктор

Запорна арматура већа од DN 200 испоручује се или са уграђеним редуктором на ручни или електромоторни погон или као ручни мобилни редуктор који би био прилагођен за отварање више вентила.

10. Предизоловане "Т" и "П" рачве, SRPS EN 448

Предизоловане Т и П рачве треба да буду усаглашене са захтевима стандарда SRPS EN 448.

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих Т и П рачви и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204:2004 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова)

Димензије кракова су: $L_{\min} = 1000mm$, за пројектну класу "Б" ($DN \leq DN300$) и

$L_{\min} = 1500mm$, за пројектну класу "Ц" ($DN > DN300$).

у складу са односом пречника магистрале и прикључног вода како је дат у каталога произвођача.

Технички услови за израду и испоруку предизолованих Т и П рачви у свему су исти као и за цеви, осим за испитивање заварених спојева на челику.

11. Предизолована редукција, SRPS EN 448

Предизоловане редукција, треба да буду усаглашене са захтевима стандарда SRPS EN 448.

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених предизолованих редукција и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

Технички услови за израду и испоруку предизолованих редукција у свему су исти као и за цеви осим за испитивање заварених спојева за челичне делове и обложне цеви, који треба да су у складу са SRPS EN 448.

12. Компоненте А+Б

Понуђач треба да наведе произвођача/е нуђених компоненти и да достави примерак уверења/сертификата 3.1 сагласно европском стандарду EN 10204 или одговарајући (достављају се пре почетка извођења радова).

4.2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Протокол о обележавању и обележавање трасе обезбеђује извођач радова.

Понуђач је у обавези да на основу обележене трасе на терену и протокола о обележавању трасе обележи положај и обезбеди од оштећења друге инсталације, које се укрштатају или су паралелне са вреловодом који се изграђује или реконструише.

Одвожење материјала из ископа се врши на градску депонију или депонију коју одреди наручилац. Радови се морају извести у свему према пројектно-техничкој документацији, коју обезбеђује наручилац.

Измештање постојећих инсталација

Евентуална измештања постојећих инсталација вршиће се ангажовањем власника истих, према њиховим захтевима и техничким условима.

Премештање паркираних аутомобила

Паркиране или напуштене аутомобиле који се налазе на траси извођења радова преместити на најближе паркинг место где неће сметати извођењу радова. Премештање организовати уз помоћ ЈП "Паркинг сервис" Нови Сад. Трошкове сноси инвеститор.

Обезбеђење градилишта

Наручилац је обавезан да обезбеди елаборат Техничког регулационог саобраћаја. Постављање безбедносне и саобраћајне сигнализације према поменутом елаборату је обавеза извођача. Квалитет постављене сигнализације мора бити у потпуности према захтевима тендера, и Решењима о раскопавању и измени режима саобраћаја.

Извођач је обавезан да у целокупном периоду извођења машинско-изолатерских и грађевинских радова, све до довођења површина у технички исправно стање, обезбеђује и одржава постављену безбедносну и саобраћајну сигнализацију у исправном стању.

Извођач је дужан да оформи градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објекта, инсталиране опреме, складиштеног материјала, људства, као и заштиту околине у складу са **Уредбом о безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС" 14/2009, 95/2010 и 98/2018)**.


Извођач радова је у обавези да постави и одржава панелну, монтажну-демонтажну градилишну ограду рова висине 2м. Ограда мора бити стабилна, монтажну-демонтажна. Панеле међусобно повезати сигурносним спојницама и спојити их бетонским стопама. Заштитну ограду поставити са обе стране рова и по обиму шахова који се руше. На ограду поставити табле и ознаке са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова и плаћа једанпут без обзира да ли се демонтира и поново монтира у току радова.

Обавеза Извођача радова је да обезбеђује и одржава постављену ограду до довођења површина у технички исправно стање.

Напомена:

Извођач је обавезан да, лицу које врши стручни надзор, достави скицу-цртеж изведеног стања са свим потребним димензијама и подацима (за машинско-изолатерске и грађевинске радове).

5. СКИЦА И ТЕХНИЧКИ ОПИС

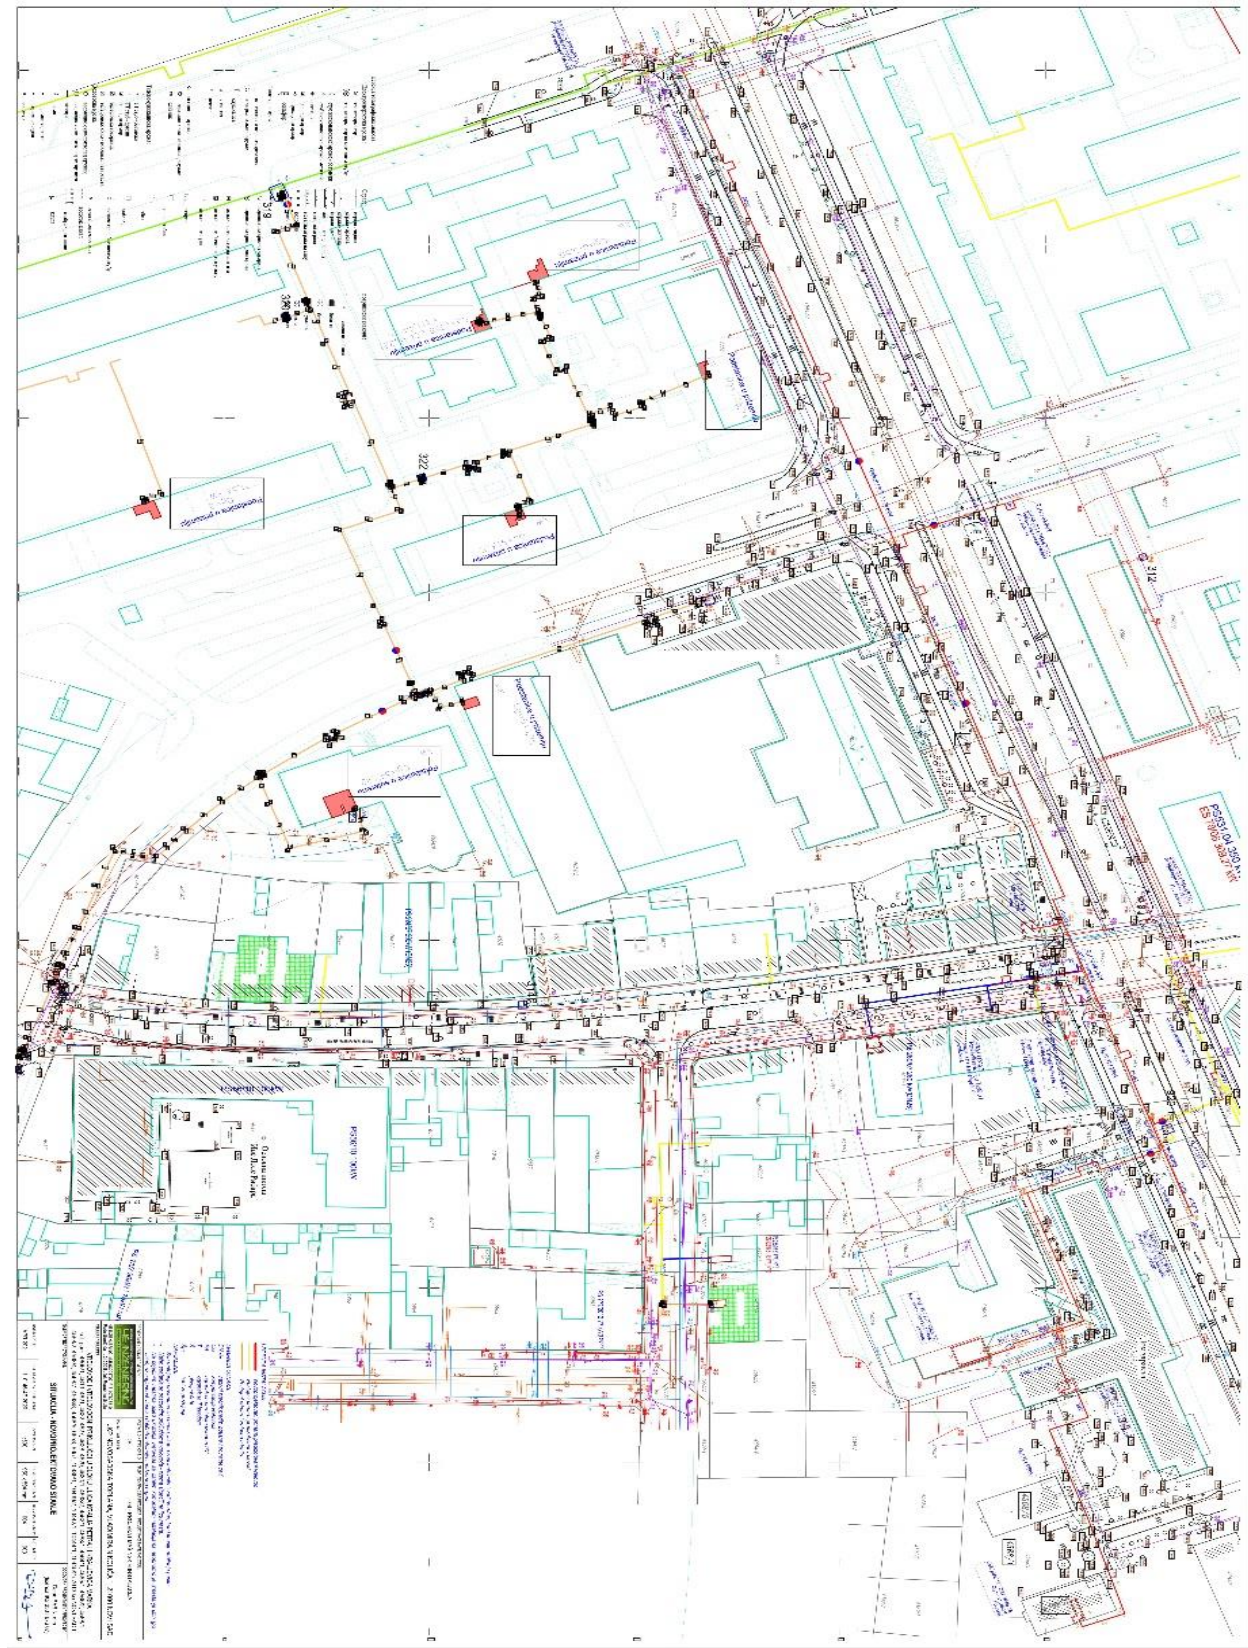

ТЕХНИЧКИ ОПИС (из Идејног пројекта):

6.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

6.5.1. TEHNIČKI OPIS

Projekat obuhvata rekonstrukciju vrelovoda i vrelovodnih priključaka U BLOKU ULICA KRALJA PETRA I i KRALJEVICA MARKA U NOVOM SADU, na kat. parc. 4605/1, 4619, 4621, 4622, 4627, 4628, 4629, 4630/1, 4633/2, 4562/1, 4663/1, 4564/1, 4565/1, 4565/2, 4568/1, 4568/2, 4568/4, 4568/7, 4568/8, 4568/9, 6953, 6957, 10439/1, 10439/2, 10442/1, 10444/1, 10445/2 i 7013 ko NOVI SAD I, u Novom Sadu.

1. POLAZNE OSNOVE ZA IZRADU PROJEKTA

Polazne osnove za izradu projekta jesu:

- projektni zadatak;
- kopija katastarskog plana vodova, izrađena od strane RGZ;
- uvid u izvedeno stanje postojeće vrelovodne mreže i
- važeći zakoni, propisi, standardi, tehničke norme i Pravila o radu distributivnog sistema JKP "NS Toplana".

2. GREJNO PODRUČJE

Predmetna vrelovodna mreža priključena je na sistem daljinskog grejanja JKP "NS toplana". Postojeća vrelovodna mreža se toplotnom energijom za grejanje iz toplane "TO SEVER".

Projektni parametri toplane za projektovanje distributivne mreže su:

- $t_r = 140[^\circ\text{C}]$ – temperatura vode u potisnom vodu za grejanje;
- $t_p = 70[^\circ\text{C}]$ – temperatura vode u povratnom vodu;
- PN 16 - nazivni pritisak instalacije;

Navedene temperature važe pri temperaturi spoljašnjeg vazduha od $t_s = -14,8 [^\circ\text{C}]$

3. VRELOVODNA MREŽA

POSTOJEĆE STANJE

Novoprojektovani vrelovod se delimično poklapa sa postojećim vrelovodom iz dva razloga, i to:

- novoprojektovani vrelovod sarži i nove deonice koje nisu postojale u okviru postojećeg vrelovoda, kako bi izvršili međusobno spajanje sa susednim deonicama predizolovanih vrelovoda većih dimenzija, a pre svega sa magistralnim vrelovodom DN400 na Bulevaru Evrope i
- novoprojektovani vrelovod koji predstavlja rekonstrukciju postojećeg je povećanog kapaciteta i delimično je izmešten u odnosu na staru trasu iz razloga poklapanja sa drugim instalacijama i radi lakšeg izvodjenja.

Postojeći vrelovod koji snabdeva ovu oblast toplotnom energijom iz SDG NS dolazi iz više pravaca, i to:

- iz ulice Save Kovačevića – predizolovani dvocevni vrelovod DN100/100 koji prelazi u LEBIT postavljanjem PREZID - a i u LEBIT - u nastavlja dalje, prelazi preko ulice Bulevara Kralja Petra I gde se račva na dve linije od kojih jedna DN65 produžava pravo, a druga DN80 skreće u levo i nastavlja duž ulice Bulevar Kralja Petra I. Posmatrajući vrelovod u ulici Bulevar Kralja Petra I u pravcu strujanja fluida on se kreće desnom stranom ulice (ivica kolovoza) sve do raskrsnice sa ulicom Kraljevica Marka gde se odvaja jedan ogranak DN50 za nekoliko objekata u ulici Kraljevica Marka, a vrelovod prečnika DN80 u LEBIT-u produžava pravo (cca 55m) zadržavajući svoju putanju do skretanja za objekte Doma Zdravlja. Nakon skretanja vrelovod ide pravo u dužini cca 35m, nakon čega skreće levo (između objekata Doma Zdravlja) i ide pravo u dužini od cca 40m, nakon čega skreće desno. Nakon cca 7,0m postvaljena je lira na čijem čelu je izvršeno priključenje podstanice starog dela Doma Zdravlja, a nakon koje vrelovod nastavlja pravo usve do ulaza u objekat podstanice novog dela Doma Zdravlja. Iz podstanice starog dela Doma Zdravlja izlazi povezni vrelovod u LEBIT-u DN65 do sekundarne podstanice u objektu na kat. parc. 4568/4 ko NS I.
- iz ulice Kraljevića Marka – predizolovani dvocevni vrelovod DN125/125 koji na raskrsnici sa Bulevarom Kralja Petra I skreće levo, posmatrano u pravcu strujanja fluida idući levom stranom ulice

4E INŽENJERING DEJAN BABIN PR, RADE STANIŠIĆA 1, 21220 BEČEJ

kroz parking, gde nakon cca 42m skreće desno, prelazi ulicu i povezuje se sa komornim šahtom, nakon koga se nastavlja na postojeći predizolovani vrelovod DN100. pored toga predviđena je i veza sa cevovodom DN100 u LEBIT-u koji dolazi iz pravca Bulevara Kralja Petra I i

- iz ulice Vojvode Bojovića – predizolovani dvocevni vrelovod DN80 se skida sa magistralnog voda PA ogrankom DN200/DN80 i ulazi u postojeći komorni šaht br. 365. Iz šahta takodje izlazi cevovod DN80 koji ulazi u kanal i kroz kanal se kreće zelenom površinom paralelno sa objektima, na rastojanju cca 2 – 3m od samih objekata, sve do broja 11 nakon čega se prelazi na predizolovane cevi koje nastavljaju istom trasom sve do broja 19, gde vrelovod ulazi u podstanicu i na taj način se on završava. Jedini objekat koji je sa ovog vrelovoda priključen sa suprotne strane ulice je broj 8. Na ovoj trasi pored komornog šahta na početku trase postoji još jedan komorni šaht za pražnjenje vrelovoda, a koji se nalazi ispred broja 6.

DEMONTAŽA

Postojeći vrelovod koji se nalazi na trasi novoprojektovanog vrelovoda potrebno je demontirati i osloboditi mesto za postavljanje novoprojektovanog predizolovanog vrelovoda, stim da se cevovod koji ostaje u zemlji blindira postavljanjem čeličnih blindi odgovarajućih dimenzija, a to izgleda ovako:

- u delu trase koja dolazi iz pravca ulice Save Kovačevića vrši se demontaža deonice u LEBIT-u koja se nalazi u ulici Save Kovačevića od početka trase do skretanja u ulicu Bulevara Kralja Petra I, a cevovod koji ostaje u zemlji se blindira. Na početku trase potrebno je ukloniti postojeći PREZID, a deonica DN65 koja nastavlja pravo je sa druge strane blindirana pre ulaska u šaht i neće se koristiti nakon rekonstrukcije jer se objekat SUP-a napaja iz suprotnog pravca – novi predizolovani vrelovod iz pravca ulice Vojvode Bojovića. U ulici B Kralja Petra I se nalaze 3 lire i potrebno ih je ukloniti samo u onom delu u kome novoprojektovani predizolovani vrelovod prelazi preko njih, a nastavak cevovoda u LEBIT-u DN80 koji počinje od tačke koja je cca 10m udaljena od raskrsnice ulica Kralja Petra I i Kraljevica Marka pa na dalje obuhvatajući kompletan cevovod do skretanja ka podstanicama Doma Zdravlja, cevovod nakon skretanja koji se proteže cca 35m pravo nakon čega skreće levo i ide u dužini od cca 40m do skretanja u desnu stranu, obuhvatajući liru i priključne vodovode do ulaska u oba objekta u kojima se nalaze podstanice Doma Zdravlja stari i novi deo se u potpunosti demontira. Između podstanice starog dela Doma Zdravlja i sekundarne podstanice na kat. parc. 4568/4 ko NS I demontira se prvi deo poveznog cevovoda u dužini od cca 8m i poslednji deo koji obuhvata deonicu cca 12m pre skretanja i 13m nakon skretanja cevovoda iza objekta. U ulici Kraljevica Marka od uličnog voda DN80 u LEBIT-u odvaja se ogranak DN50 koji nakon prezida prelazi u predizolovane cevi DN50, a kasnije redukuje na DN40 demontira se u potpunosti jer se poklapa sa trasom novoprojektovanog vrelovoda;
- u delu trase koji dolazi iz pravca Kraljevica Marka od Toplane SEVER, postojeći predizolovani cevovod DN125 se demontira samo u dužini potrebnoj za ukrajanje predizolovanog T - ogranka DN125/125 koji se spaja sa postojećim vrelovodom koji prelazi ispod puta i ide sve do komornog šahta koji se takodje demontira, kao i predizolovani cevovod iza njega sve do postojeće predizol. lire DN100 i
- u delu trase u kome vrelovod dolazi iz ulice Vojvode Bojovića vrši se demontaža postojećeg predizolovanog PA ogranka DN200/80, predizolovanog cevovoda DN80 do komornog šahta, uključujući i kompletan komorni šaht. Nakon komornog šahta vrelovod DN80 je izveden u betonskom kanalu i na delu na kome se poklapa sa novoprojektovanom trasom, a to je prvih cca 12,0m, cca 2,0 ispred kolskog ulaza u objekat 1, cca 2,4m ispred kolskog ulaza u objekat br. 3, cca 2,4m ispred kolskog ulaza u objekat br. 5, cca 2,0 ispred objekta br. 7. Nakon ovog priključka nalazi se komorni šaht za pražnjenje koji se u potpunosti demontira, a nakon njega vrelovod u kanalu se redukuje na dimenziju DN65 i demontira se u dužini cca 7,0 na granici između objekata 9 i 11, uključujući i priključne vrelovođe DN32 u dužini od cca 24,0m za objekat br. 9 i DN40 u dužini od cca 32m za objekat br. 8. Priključni vrelovod za objekat br. 11 je takodje izveden u kanalu ali se demontira samo deo unutar dvorišta nakon skretanja, dok se deo u pasažu zadržava, a novi vrelovod postavlja paralelno sa njim u sredini pasaza. Ulični vrelovod nakon ovog objekta prelazi u predizolovani i demontira se takodje samo na deonicama na kojima je predviđeno postavljanje novoprojektovanog

vrelodova cca 5,0m ispred objekta 13, cca 2,4m ispred objekta 17 i 1,0m ispred objekta 19 uključujući i kompletan vod do podstanice objekta 19 u dužini od cca 14m.

Napomena:

Ukoliko postoje slepe deonice koje se zadržavaju u zemlji, potrebno je izvršiti blindiranje svih odsečenih cevovoda koji ostaju u zemlji, postavljanjem – zavarivanjem čeličnih blindi odgovarajućih dimenzija.

NOVOPROJEKTOVANO STANJE

Novoprojektovani vrelodov je projektovan kao dvocevni, od krutih predizolovanih cevi.

Početak projekta predstavlja izgradnja novoprojektovanog predizolovanog vrelodova DN200/200 koji se priključuje na postojeći predizolovani vrelodov DN400/400 na uglu ulica Bulevar Oslobođenja i Bulevar Kralja Petra I postavljanjem etažnog T – ogranak DN400/200. Nakon cca 16,0m predviđeno je postavljanje dva plivajuća šahta sa kombinovanom zapornom armaturom ELE / ELU, sa funkcijom zatvaranja / odzračivanja. Nakon plivajućih šahtova vrelodov produžava pravo u dužini od cca 16,0m nakon čega je predviđeno postavljanje lire U1. Cevovod nastavlja pravo, a sledeća lira U2 se nalazi na rastojanju cca 65,0m, koliko iznosi i rastojanje do sledeće lire U3. Na deonici između lira U2 i U3 nalazi se etažni T – ogranak T1, dimenzija 200/100 na kome je izvršeno ukrštanje cevovoda koji vodi ka postojećem predizolovanom vrelodovu u ulici Save Kovačevića. Na sredini ove deonice je predviđeno postavljanje plivajućeg šahta DN100/100 sa kombinovanom zapornom armaturom ELE / ELU, sa funkcijom zatvaranja / odzračivanja, a na samom kraju ove deonice pre spajanja sa postojećim vrelodovom je predviđena lira U1.1.1. Cca 22,3m nakon lire U1.3 predviđeno je postavljanje komornog šahta Špr1.2 sa funkcijom pražnjenja. Cca 34,2m nakon odvajanja za komorni šaht predviđeno je postavljanje lire Z1.2, koja istovremeno predstavlja kompenzacioni element i korekciju trase kako bi se izbegla nepravilna deonica ulice, a koja se nakon cca 38m putem lire Z1.2 vraća na prvobitnu trasu. Cca 6,8m nakon druge lire nalazi se postojeći ogranak PA1.2 koji se zadržava, a cca 15m nakon njega se nalazi ogranak PA1.3, čija dimenzija je sada podignuta na dimenziju DN125 koja se proteže duž cele ulice Kraljevića Marka, sve do priključenja na postojeći predizolovani vrelodov DN200/200 u ulici Vojvode Bojovića. Magistralni vrelodov DN200/200 se nakon odvajanja PA1.3 redukuje na dimenziju DN150 kojom nastavlja sve do kraja trase u ulici Kralja Petra I, gde se neposredno pre samog kraja redukuje na vrednost DN100 sa kojom se priključuje na postojeću liru istih dimenzija. Cca 26,3 nakon ogranak PA1.3 predviđeno je postavljanje lire U1.4 koja predstavlja poslednju liru na ovom delu trase, pre priključenja na postojeći vrelodov. Cca 21m nakon lire U1.4 predviđeno je postavljanje ogranak PA1.4 dimenzija DN150/125 koji se priključuje na postojeći vrelodov DN125 koji prolazi ispod puta, a koji je sa druge strane priključen na postojeći predizolovani vrelodov DN125 koji dolazi iz ulice Kraljevića Marka, ali iz suprotnog pravca. Sa druge strane ulice predviđeno je postavljanje dva plivajuća šahta sa kombinovanom zapornom armaturom ELE / ELU, sa funkcijom zatvaranja / odzračivanja. Cca 7,7 nakon ogranak PA1.4 predviđeno je postavljanje ogranak PA1.5 dimenzija DN65 ka podstanicama Doma Zdravlja. Cca 18m nakon početne tačke ovog ogranak predviđeno je postavljanje lire U1.5.1, čija je isključiva f-ja zaobilazanje zelenila. Cca 9,6m nakon lire U1.5.1 predviđeno je postavljanje plivajućeg šahta Š1.5.1 sa kombinovanom zapornom armaturom ELE / ELU, sa funkcijom zatvaranja / odzračivanja. Cca 7,1m nakon plivajućeg šahta predizolovani vrelodov skreće levo u dužini od cca 39,4m, nakon čega skreće desno i ide pravo u dužini od cca 7,4m do mesta gde je postavljen ogranak PA1.5.1, nakon čega produžava pravo u dužini od cca 11,0m do mesta gde je predviđeno postavljanje lire Z1.5.1 nakon čega se cevovod redukuje na dimenziji DN50 i produžava pravo u dužini od cca 6,5m, nakon čega ulazi u objekat podstanice Novog dela Doma Zdravlja. Iz podstanice starog dela Doma Zdravlja izlazi povezni vrelodov ka sekundarnog podstancici, dužine cca 85m.

Iz ogranak PA1.3 nastavlja se predizolovani vrelodov DN125 koji cca 60m ide po trasi starog vrelodova (levom stranom ulice, posmatrajući u pravcu strujanja fluida) nakon čega prelazi na drugu stranu kolovoza obrazovanjem lire Z1.3.1 (krak 3,4m) i nastavlja uz desnu stranu kolovoza obrazujući trasu koja se proteže pored postojećih slivnika koji se ne pomeraju, niti uklanjaju. Na pomenutom delu trase se nalaze plivajući šaht sa kombinovanom zapornom armaturom i funkcijom zatvaranja / odzračivanja i lira U1.3.1. Pored njih na ovoj deonici se nalaze i paralelni ogranak PA1.31 koji se priključuje na postojeći predizolovani ogranak DN40, PA1.3.2 na koji se priključuje novoformirani priključni vrelodov

4E INŽENJERING DEJAN BABIN PR, RADE STANIŠIĆA 1, 21220 BEČEJ

DN32, ogranci PA1.3.3 i PA1.3.4, dimenzija DN40 koji se vode do prvih ventila u okviru postojećih toplotnih podstanica. Nakon lire Z1.5.1 predviđeno je postavljanje paralelnog ogranka PA1.3.5 dimenzija DN32 koji se priključuje na postojeći predizolovani vrelovod, a cca 35,0m paralelni ogranak PA1.3.6 koji se takodje priključuje na postojeći predizolovani vrelovod DN32. Nakon ovog ogranka predviđeno je postavljanje lire U1.3.2. Na deonici između dve lire nalaze se PA1.3.7, dimenzija DN50 koji snabdeva objekte K. Marka 9 i 11, PA1.3.8 dimenzija DN32 koji snabdeva objekat K. Marka 8, PA1.3.9 dimenzija DN32 koji snabdeva objekat K. Marka 7 i PA 1.3.10, dimenzija DN32 koji snabdeva objekat K. Marka 5. Nakon ovog ogranka sledi postavljanje lire U1.3.3, a nakon nje su postavljena još 3 paralelna ogranka, i to: PA1.3.11, dimenzija DN32 koji se spaja sa postojećim predizolovani vrelovodnim priključkom, PA1.3.12 dimenzija DN40 koji se vodi do podstanice objekta K. Marka 1 i PA1.3.13, dimenzija DN65 koji se novoprojektovanom trasom vodi do podstanice K. Marka 2a u objektu škole. Cca 4,5m nakon ovog ogranka vrelovod skreće desno i vraća se na zelenu površinu – trasa postojećeg vrelovoda u kanalu kojom se proteže sve do mesta spajanja na postojeći predizolovani vrelovod DN200/200 postavljanjem etažnog T – ogranka i ukrštanjem vrelovoda koji dolazi iz suprotnog pravca. Nesposredno pre kraja ove deonice postavljena su dva plivajuća šahta sa zapornom kombinovanom armaturom sa funkcijom zatvaranja / odzračivanja – Š1.3.3' i Š1.3.3''.

Dimenzije vrelovoda i priključaka su određene na osnovu potrebne toplotne snage u skladu sa energetskim saglasnostima, a za temperaturni režim 140/70°C za grejanje.

Pri montaži vrelovoda naročito treba obratiti pažnju da se pomoćne gredice nakon mašinske montaže izvade napolje (osim ako nisu gredice od ekstrudirane tvrde pene). Pri izvođenju radova voditi računa da se kod iskopavanja ne oštete postojeće instalacije i obavezno se pridržavati tehničkih i predprojektiranih uslova.

4. ŠAHTOVI

Projektom je predviđeno postavljanje sledećih šahtova:

1. Š1.1 - plivajući – zatvaranje / odzračivanje vrelovodne mreže u ulici Kralja Petra I, dim. DN200, PN16;
2. Špr1.2 - komorni – pražnjenje vrelovodne mreže DN200 u ulici Kralja Petra I;
3. Š1.1.1 - plivajući – zatvaranje / odzračivanje vrelovodne mreže u ulici S. Kovačevića, dim. DN100, PN16;
4. Š1.3.1 - plivajući – zatvaranje / odzračivanje vrelovodne mreže u ulici K. Marka, dim. DN125, PN16;
5. Š1.3.2 - plivajući – zatvaranje / odzračivanje vrelovodne mreže u ulici K. Marka, dim. DN125, PN16;
6. Špr1.3.3 - komorni – pražnjenje vrelovodne mreže DN125 u ulici Kraljevića Marka;
7. Š1.4.1 - plivajući – zatvaranje / odzračivanje vrelovodne mreže u ulici Kralja Petra I, dim. DN125, PN16;
8. Š1.5.1 - plivajući – zatvaranje / pražnjenje vrelovodne mreže za Dom Zdravlja, dim. DN65, PN16;

5. NIVELACIJA VRELOVODNE MREŽE

PROFIL 1 - Početak trase vrelovoda od nalazi se na raskrsnici sa Bulevarom Oslobođenja i od te tačke vrelovod se blago spušta u dužini od cca 185m i dolazi u najnižu tačku gde je predviđeno postavljanje komornog šahta za pražnjenje Špr1.2, odakle takodje prateći teren počinje uspon vrelovoda u dužini od cca 175m koji ide sve do kraja trase – spoj sa postojećim predizolovanim vrelovodom i predstavlja najvišu tačku;

PROFIL 1.1 - Vrelovod se vodi horizontalno do spoja sa postojećim predizolovanim vrelovodom;

PROFIL 1.3 - Vrelovod se od ulice Bulevar Kralja Petra I vodi sa padom u dužini od cca 222m i dolazi u najnižu tačku gde je predviđeno postavljanje komornog šahta za pražnjenje Špr1.3.2, odakle počinje uspon vrelovoda u dužini od cca 45m koji ide sve do kraja trase – spoj sa postojećim predizolovanim vrelovodom i predstavlja najvišu tačku i

PROFIL 1.5 - Vrelovod se od ulice Bulevar Kralja Petra I vodi sa usponom u dužini od cca 28m i dolazi u tačku gde je predviđeno postavljanje plivajućeg šahta Š1.5.1 za zatvaranje koji će istovremeno biti korišćen i za pražnjenje deonice kompletnog vrelovoda od njega do ulaza u obe podstanice obzirom da se od njega nastavlja uspon koji ide sve do ulaza u navedene podstanice što predstavlja najvišu tačku.

Priključni cevovodi koji idu od ogranka ka podstanicama se vode sa usponom definisanim u podužnim profilima, a odzračivanje se vrši u podstanicama.

4E INŽENJERING DEJAN BABIN PR, RADE STANIŠIĆA 1, 21220 BEČEJ

6. ПРЕДМЕР РАДОВА

Предмер радова по опису, јединици мере и количинама, је у свему идентичан обрасцу број 4.- (Образац структуре цене) који се налази у поглављу 7. конкурсне документације.

7. ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.-

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1.- Пун назив понуђача: _____

2.- Седиште: _____ адреса: _____ пошт.број: _____

3.- Матични број: _____

4.- Порески број: _____

5.- Врста (величина) правног лица:

- 5.1. микро,
- 5.2. мало,
- 5.3. средње,
- 5.4. велико,
- 5.5. предузетник,
- 5.6. физичко лице.

(заокружити једну од горе набројаних опција)

6.- Шифра делатности: _____

7.- Број телефона: _____

8.- Пословна банка: _____ бр.рач. _____

9.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: _____

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

10.- Особа за контакт: _____

11.- У предметном поступку јавне набавке учествујем:

а) самостално | б) као носилац посла из групе понуђача | в) са подизвођачем.

(заокружити понуђену опцију која одговара понуди)

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, као и Носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

- 1.- Пун назив понуђача из групе понуђача: _____
- 2.- Седиште са адресом _____ пошт.број _____
- 3.- Матични број _____
- 4.- Шифра делатности: _____
- 5.- Врста (величина) правног лица:
- 5.1. микро,
 - 5.2. мало,
 - 5.3. средње,
 - 5.4. велико,
 - 5.5. предузетник,
 - 5.6. физичко лице.
- (заокружити једну од горе набројаних опција)
- 6.- Порески број _____
- 7.- Број телефона _____
- 8.- Пословна банка _____ бр.рач. _____
- 9.- Особа за контакт _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

Овај образац попуњава и потписује носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1.- Пун назив подизвођача: _____

2.- Седиште са адресом _____ пошт.број _____

3.- Матични број _____

4.- Шифра делатности: _____

5.- Врста (величина) правног лица:

- 5.1. микро,
- 5.2. мало,
- 5.3. средње,
- 5.4. велико,
- 5.5. предузетник,
- 5.6. физичко лице.

(заокружити једну од горе набројаних опција)

6.- Порески број _____

7.- Број телефона _____

8.- Пословна банка _____ бр.рач. _____

9.- Особа за контакт _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

Овај образац попуњава и потписује понуђач за сваког подизвођача.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВУ

У својству _____
(ујисаји: јонуђача, члана групе јонуђача, јодизвођача)

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

(јун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у II фази квалификационог поступка јавне набавке број 3-4Б-14/21 наручиоца – Јавној комуналној предузећа "Новосадска јојлана" Нови Сад.

У _____ дана _____ 2021. године

Потпис овлашћеног лица

ПОНУДА

број _____ од _____ године

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Машинско изолатерски и грађевински радови на изградњи и реконструкцији вреловода и вреловодних прикључака – Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка.

БР. ЈН 3-4Б-14/21

У II ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (носиоцу посла у случају заједничке понуде)

- пун назив фирме _____
- седиште _____
- матични број _____
- шифра делатности _____
- ПИБ _____
- овлашћена особа (потписник понуде) _____
(име, презиме и функција)
- пословни рачун _____ код _____ банке
- особа за контакт _____
(име, презиме)
- тел/факс _____ e-mail _____
- лице одговорно за потписивање уговора _____
(име, презиме и функција)

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ:

- пун назив фирме _____
- седиште _____
- матични број _____
- ПИБ _____
- особа за контакт _____
(име, презиме)
- тел/факс _____ e-mail _____
- пун назив фирме _____
- седиште _____
- матични број _____
- ПИБ _____
- особа за контакт _____
(име, презиме)
- тел/факс _____ e-mail _____
- пун назив фирме _____
- седиште _____
- матични број _____
- ПИБ _____
- особа за контакт _____
(име, презиме)
- тел/факс _____ e-mail _____

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова број **3-4Б-14/21**, објављеног дана 12.07.2021. године на Порталу јавних набавки, дајемо понуду како следи:

- **Укупна понуђена цена** износи _____ динара (словима: _____) без ПДВ-а
- **Плаћање ће бити извршено у року до максимално 45 дана од дана пријема исправне фактуре .**
- **Начин плаћања:** налог за пренос
- **Рок извођења радова** _____ (минимално 30, а максимално 35) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао
- **Гарантни рок:** Гарантни рок за изведене радове износи **две године** од дана извршене примопредаје свих изведених радова, с тим да је за уграђену опрему и материјал дужина рока идентична са гаранцијом произвођача опреме.
- **Рок важења понуде** _____ (минимум 60) дана од дана отварања понуда
- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:

Понуду дајем (заокружити):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- в) са подизвођачем

Место и датум _____

Потпис овлашћеног лица понуђача

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Г - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ									
Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка у Новом Саду.									
Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	МАТЕРИЈАЛ		РАД		Укупна јединична цена без ПДВ (5+7)	Укупан износ без ПДВ (4x9)
				Јед. цена без ПДВ	Укупно без ПДВ (4x5)	Јед.цена без ПДВ	Укупно без ПДВ (4x7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г1 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ									
	Дужина вреловода сса mTr	mTr	647						
1	Обележавање трасе са утврђивањем свих висинских кота и других потребних кота за почетак извођења радова. Идентификовати све инсталације које пресецају трасу вреловода и обележити их. Протокол о обележавању вреловода доставити Надзорном органу најкасније три дана пре почетка радова.								
	Обрачун по mTr.	mTr	647						
2	Обележавање и сечење машином постојеће конструкције коловоза од асфалт бетона, бицикличке стазе од асфалт бетона и бетона на месту пролаза вреловода што правилнијег облика. Обрачун по m.								
	Сечење асфалта на коловозу саобраћајнице и делу бицикличке	m	925						

	стазе d=4+6 cm								
	Сечење пешачких површина и прилаза од бетона d=10 cm	m	80						
3	Рушење постојећих ивичњака 20/18, чишћење, утовар, превоз и одлагање на градилишну депонију ради поновне уградње. Обавезан упис количине депонованих ивичњака у грађевински дневник.								
	Обрачун по m.	m	44						
4	Рушење постојеће конструкције коловоза од асфалта укупне дебљине 40 cm (тампон од каменог агрегата, битуменизирани камени агрегат, асфалтбетон) машинским путем, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију Обрачун по m ² .								
	асфалт на коловозу саобраћајнице	m ²	572						
5	Рушење постојеће конструкције од асфалта укупне дебљине око 25 cm, (асфалт, битуменизирани шљунак, камени агрегат) машинским путем, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију. Обрачун по m ² .								
	асфалт на бицикличкој стази	m ²	4						
6	Откопавање хумуса вршити машински 95% и ручно 5%,у дебљини od=20 cm. Откопани хумус депоновати у правилне фигуре и припремити за транспорт.								

	Позиција обухвата утовар,транспорт и истовар на депонију. Све количине контролише и одобрава надзорни орган. $V= 0,2*144,71=28,94 \text{ m}^3$								
	Обрачун по m^3 .	m^3	28,94						
7	Рушење постојеће конструкције тротоара и платоа од бетона, укупне дебљине сса 25 см (бетон и тампон од шљунка) машинским путем, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију.								
	Обрачун по m^2 .	m^2	34						
8	Рушење постојећих површина пешачке стазе од бетонских (бехатон) плоча 6 см, укупна дебљина слоја сса 25 см (бетонске плоче, песак или камена фракција и тампон од туцаника). Плоче очистити, утоварити, превести и одложити на градилишну депонију ради поновне уградње. Шут утоварити у возило за транспорт и одвести на градску депонију. Обавезан упис количине депонованих бетонских плоча у грађевински дневник.								
	Обрачун по m^2 .	m^2	10						
9	Рушење постојећих површина паркинга од бетонских (бехатон) плоча 8 см, укупна дебљина слоја сса 25 см (бетонске плоче, песак или камена фракција и тампон од туцаника). Плоче очистити, утоварити, превести и одложити на градилишну депонију ради								

	поновне уградње. Шут утоварити у возило за транспорт и одвести на градску депонију. Обавезан упис количине депонованих бетонских плоча у грађевински дневник.								
	Обрачун по m ² .	m ²	18						
10	Израда и уградња армиранобетонских растеретних плоча dp=20 cm, бетон MB 40, арматурна мрежа ±Q524, на месту пролаза вреловода испод коловоза при мањој дебљини насутог слоја од минимално дозвољеног. У цену урачунати и потребну оплату и арматуру. Приликом постављања плоча обавезно је присуство надзорног органа. Надзорном органу доставити извештај о квалитету уграђеног бетона на притисак и квалитету уграђене арматуре.								
	Обрачун по m ³ .	m ³	1						
11	Вађење постојећег сливника и постављање на пројектовану локацију. Позицијом обухватити сав потребан рад, материјал и алат на измештању сливника и повезивање на канализациону мрезу.								
	Обрачун по комаду.	kom	6						
12	Набавка и уградња PVC канализационих цеви са потребним елементима и фитинзима, пробијање отвора и обрада око цеви, утовар шута у возило за транспорт и одвоз на градску депонију. Обрачун по m.								

	Ø200	m	10						
13	Демонтажа челичних поклопаца са рамом шахтова који се руше, чишћење рама, утовар у возило за транспорт и одвоз у магацински простор ЈКП "Новосадске топлане". Обавезан упис у грађевински дневник количине депонованих поклопаца шахтова са рамом.								
	Обрачун по комаду.	kom	1						
14	Рушење Презид-а. Позиција обухвата комплетну демонтажу и утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију.								
	Обрачун по комаду.	kom	1						
15	Рушење постојећих коморних шахтова који се налазе на траси вреловода, утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Дебљина аб плоче и аб зида шахта до d=20 cm. Рушењем је обухваћено рушење горње плоче и дела зида у зависности од нове нивелације. Обрачун по m ³ .								
	Шахт, димензије шахта - 2,30x2.50x1,5 - 1 ком	m ³	9						
16	Бушење армиранобетонског темељног зида објекта (керновање) за уградњу заптивача у зиду за пролаз предизолованих цеви. У цену урачунати и постављање цеви, заптивање у зиду, довођење темељног зида у првобитно								

	стање (хидроизолација темељног зида, малтерисање, кречење и сл.), утовар шута у возило за транспорт и одвоз на депонију. Обрачун по комаду избушене рупе.								
	DN 32/Da 110 Краљевића Марка 25	kom	2						
	DN 50/Da 125 З.О. Вука 19 стари део / ДОМ ЗДРАВЉА	kom	4						
	DN 50/Da 125 Објект на кат. парц. 4568/4 КО НС I / ДОМ ЗДРАВЉА	kom	2						
17	Рушење армиранобетонске подне плоче у подстаници објекта за пролаз предизолованих цеви. У цену урачунати и утовар шута у возило за транспорт, одвоз на депонију и довођење подне плоче у првобитно стање са свим потребним слојевима.								
	Обрачун по m ² .	m ²	1						
18	Машински ископ рова потребне ширине у земљишту II и III категорије са правилним одсецањем и планирањем бочних страна и дна канала до и преко 1,5m дубине рова. У цену урачунати и планирање и нивелисање трасе вреловода по датим kotaма као и утовар земље из ископа (ручно и машински) у возило за транспорт, одвоз на градску депонију, истовар и планирање. Ширина и дубина рова према писаном налогу надзорног органа.								
	Обрачун по m ³ , мерено урасло.	m ³	808						

19	Ручни ископ рова у земљишту II и III категорије на местима где није могућ ископ машинским путем, на местима укрштања новог вреловода са подземним инсталацијама, као и на местима (ван трасе) постојећих шахтова који се руше. У цену урачунати и планирање и нивелисање трасе вреловода по датим kotaма као и утовар земље из ископа (ручно и машински) у возило за транспорт, одвоз на градску депонију, истовар и планирање. Ширина и дубина рова према писаном налогу надзорног органа.								
	Обрачун по m ³ , мерено урасло.	m ³	202						
20	Разупирање страница рова на местима где прети опасност од урушавања, у свему према важећим законима, правилницима и уредбама о безбедности и здрављу на раду. Јединичном ценом је предвиђен материјал и рад на монтажи и демонтажи подграде. Обрачунска висина подграде је од дна рова до 20cm изнад нивоа терена. Покривеност страна рова оплатом је 100%.								
	Обрачун по m ² постављене и демонтиране подграде..	m ²	200						
21	Набавка, испорука и постављање траке за обележавање трасе вреловода. Трака се поставља изнад сваке цеви. На постављеним тракама треба да пише								

	"опасност вреловод предизоловане цеви".								
	Обрачун по m цеви.	m	1294						
22	Набавка, довоз и разастирање песка са потребним сабијањем на дно канала, дебљина слоја мин d=10 cm као подлога за цеви. Пре почетка насипања песка ров очистити од шута, обрушене земље и сл. уз обавезно присуство надзорног органа. После извршене монтаже цеви, песок насипати и сабијати истовремено са обе стране цеви. Песак сабијати у слојевима од 15-20 cm. Песак се уграђује у постељицу и у зони цеви. На делу трасе ров се до коловозне конструкције, пешачких и паркинг површина, затрпава песком до потребне доње висине туцаничког слоја, а на делу зелених површина до нивоа 20 cm од горње коте зелене површине. Уграђени песок у рову треба да задовољи захтев збијености према пројектним условима ЈКП "Пут"-а, на делу коловоза, паркинга, пешачких и зелених површина, према стандардном поступку лабораторијског испитивања збијености по Проктору, а у складу са стандардом SRPS U.E1.015. Број, начин и места теренско-лабораторијских контролних испитивања збијености тла у рову одређује надзорни орган, а обрачун је дат посебном позицијом. Надзорном органу доставити извештај о квалитету								

	уграђеног песка.								
	Обрачун по m ³ збијеног песка.	m ³	710						
23	Испитивање збијености песка методом кружне плоче. Потребна збијеност за слој песка у рову је према пројектним условима ЈКП "Пут"-а на делу коловоза, паркинга, пешачких и зелених површина. Лабораторијска испитивања збијености извршити у складу са стандардом SRPS У.Е1.015. Извештај о испитивању збијености доставити надзорном органу.								
	Обрачун по ком/броју испитивања.	kom	8						
24	Снижавање нивоа подземне, атмосферске воде и/или друге воде (ако се за то укаже потреба) за време ископа, разупирања рова, монтаже цеви и затрпавања рова. Снижавање нивоа воде вршити адекватном методом на основу стварног стања на терену. За време извођења наведених позиција дно рова мора бити без воде. Обрачун снижавања нивоа подземне воде се ради по утрошеном часу. Обавезно је да надзорни орган врши контролу и овери утрошак времена.								
	Обрачун по часу.	h	6						
25	Набавка и испорука потребног материјала и израда армиранобетонског пливајућег шахта Š1.1', Š1.1'', Š1.1.1, Š1.3.1, Š1.4.1', Š1.4.1'', Š1.5.1, бетон МВ30, арматурна мрежа ±Q335. У цену								

	урачунати потребну плату, арматуру и монтажу челичног шахт поклопаца. Шахт поклопац обезбеђује Инвеститор. Надзорном органу доставити извештај о квалитету уграђеног бетона на притисак и квалитету уграђене арматуре.								
	Обрачун по комаду изведеног шахта.	kom	7						
26	Набавка и испорука потребног материјала и израда армиранобетонског шахта за пражњење, Špr1.2, бетон МВ30, арматурна мрежа ±Q335. У цену урачунати и потребну плату и арматуру, израда и монтаза металних пењалица, монтазу челичног поклопаца. Шахт поклопац обезбеђује инвеститор. Надзорном органу доставити извештај о квалитету уграђеног бетона на притисак и квалитету уграђене арматуре.								
	Обрачун по комаду изведеног шахта.	kom	1						
27	Измештање постојећих подземних инсталација на месту укрштања са трасом вреловода, ако се укаже потреба, што ће надзорни орган и власник инсталације претходно одобрити. Радове на измештању постојећих инсталација изводити у свему према условима и надзором надлежних ЈП и ЈКП, односно власника инсталације. Пре почетка радова на измештању инсталација Инвеститору обавезно доставити понуду за наведене радове. Понуда мора бити прихваћена,								

	потписана и оверена од стране Инвеститора и достављена уз рачун за изведене радове.								
	Обрачун по испостављеним рачунима.	рауш	1						
УКУПНО - Г1:									
Г2 – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА									
1	Набавка, израда, постављање и одржавање панелне, монтажно-демонтажне градилишне ограде рова висине 2 m. Ограда мора бити стабилна, монтажно-демонтажна, са визуелном заштитом. Панеле међусобно повезати сигурносним спојницама и спојити их бетонским стопама. Заштитну ограду поставити са обе стране рова и по обиму шахтова који се руше. На ограду поставити табле и ознаке са упозорењем за пролазнике. Ограда се користи за све време трајања радова и плаћа једанпут без обзира да ли се демонтира и поново монтира у току радова.								
	Обрачун по mTr.	mTr	647						
2	Набавка, постављање и уклањање пешачких прелаза са заштитном оградом преко рова вреловодног канала.								
	Обрачун по комаду прелаза.	kom	5						
3	Набавка, постављање и уклањање прелаза за теретни саобраћај - челичне талпе са заштитном оградом преко рова								

	вреловодног канала.								
	Обрачун по комаду прелаза.	kom	2						
4	Инвеститор је обавезан да обезбеди Елаборат техничког регулисања саобраћаја. Извођач грађевинских радова је обавезан да обезбеди и постави саобраћајну сигнализацију. У периоду извођења радова, све до довођења површина у технички исправно стање, Извођач је обавезан да одржава постављену сигнализацију у исправном стању.								
	Обрачун по комплету.	komp	1						
5	Набавка материјала, израда и монтажа градилишне табле правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20 cm. Табла се израђује од четвртстих кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон. Садржај табле се исписује на српском језику, ћириличним писмом, словима примерене величине. Ако се у току радова табла оштети извођач радова је у обавези да је замени новом таблом (не обрачунава се посебно). Ценом обухватити и приказ објекта у колору на 1/3 површине табле и текстом у свему према Правилнику о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле (Сл.гласник РС бр.22/2015).								

	Обрачун по комаду постављене табле.	kom	1						
	УКУПНО - Г2:								
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (Г1+Г2):									

М – МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ									
Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка у Новом Саду.									
Ред. бр.	Опис радова	Јед. мере	Кол.	МАТЕРИЈАЛ		РАД		Укупна јединична цена без ПДВ (5+7)	Укупан износ без ПДВ (4х9)
				Јед. цена без ПДВ	Укупно без ПДВ (4х5)	Јед.цена без ПДВ	Укупно без ПДВ (4х7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
М1 –ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ									
1	<p>Демонтажа вреловода, вођеног у "лебиту" (битуменској изолационој маси) у облози од црног лима или бетонском каналу (цеви изоловане минералном вуном).</p> <p>Ставком обухватити транспорт очишћених цеви, арматура и челичних носача у магацин Инвеститора (локација Нови Сад) и о томе сачинити записник.</p> <p>Демонтиране очишћене цеви сећи на максималну дужину од 5 m.</p> <p>Лебит и минералну вуну, одложити на отпад према Закону о управљању отпадом и Наручиоцу доставити документ о кретању отпада (добија се код Наручиоца) или у случају потребе (по писменом налогу стручног надзора) "лебит" који је скинут са постојећих цеви налити где је потребно.</p> <p>- минерална вуна је класификована као ОПАСАН отпад и њега мора да збрине са</p>								

	<p>градилшта предузеће овлашћено за ову врсту посла.</p> <p>- "лебит" је класификован као ШТЕТАН отпад и њега на градску депонију може однети Извођач радова.</p> <p>У цену урачунати демонтажу челичних профила који се користе за фиксне тачке и клизне ослонце.</p> <p>Све трошкове збрињавања отпада сноси Извођач радова.</p> <p>- обрачун по метру трасе (mTr).</p>								
	DN 100/100	mTr	36						
	DN 80/80	mTr	190						
	DN 65/65	mTr	35						
	DN 40/40	mTr	18						
	DN 32/32	mTr	7						
2	<p>Демонтажа постојећег двоцевног вреловода израђеног од предизолованих цеви на месту постављања предизолованих елемената ново пројектованог вреловода. Потребно је извршити исецање постојећих цеви и извршити припрему за заваривање са новим цевима.</p> <p>Ставком обухватити транспорт очишћених цеви и арматура у магацин Инвеститора (локација Нови Сад) и о томе сачинити записник.</p> <p>- обрачун по метру трасе (mTr).</p>								
	DN 400/400	mTr	2						
	DN 125/125	mTr	13						
	DN 100/100	mTr	30						

	DN 50/50	mTr	24						
3	Блиндирање постојећег вреловода на местима укрштања са новопроектваном трасом. Позицијом такође обухваћено блиндирање вреловода у шахтовима који се демонтирају, а налазе се ван зоне реконструкције. Блиндирање се врши лимом дебљине 5 mm. Блинде затварају крајеве цеви које остају у земљи, због могућности уласка земље у цеви и слегања тла. Обрачун по блиндираном споју.								
	DN 125	kom	2						
	DN 80	kom	24						
	DN 65	kom	6						
	DN 40	kom	2						
4	Демонтажа опреме постојећег шахта бр. 920 (у телу пута Краља Петра I, на прелазу испод пута а пре скретања вреловода ка подстаницама Дома Здравља) која се састоји од: - челична цев DN 125 - 4,0 m - челична цев DN 40 - 2,0 m - запорна арматура DN 125 – 2 kom - запорна арматура DN 40 – 2 kom - прикључци за водомер DN 25 – 2 kom - манометри, термометри. Демонтирану опрему однети у магацин Инвеститора-локација Нови Сад.								
	Обрачун паушално.	rauš	1						
5	Демонтажа постојећег вреловода унутар подстанице и објекта до границе пројекта. Позицијом обухватити демонтажу челичних								

	цеви, лукова, редукција, изолације као и постојећих РЗВ вентила, кратке везе и одзрака у подстаници или подруму објекта. Обрачун по mTr демонтираног вреловода - двоцевна траса. Цеви се секу на дужину 5 m, а демонтирана опрема транспорт. до складишта Инвеститора. Обрачун по метру демонтиране трасе.								
	DN 80	mTr	22						
	DN 65	mTr	5						
	DN 40	mTr	17						
	DN 32	mTr	4						
УКУПНО М1 – ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ									
М 2 – МАШИНСКИ РАДОВИ									
1	Набавка, испорука и монтажа предизолованих челичних цеви (са атестима произвођача) са уграђеним кабловима за детекцију влаге цевне мреже, температурног режима 130°C. Предизоловане цеви морају бити усаглашене са захтевима SRPS EN 253. Пре почетка радова Извођач радова доставља Технологију заваривања. Цеви називног пречника DN 80 и мање се испоручују у дужини од 6 m, а називног пречника DN 100 и веће у дужини од 12 m. У цену урачинати нивелацију вреловода гредицама од стиропора или џаковима напуњеним песком.Челик ознаке P235GH. Захтеви за испруку челика према SRPS EN 10217-2 или SRPS EN 10217-5 или SRPS EN								

	10216-2 . Обрачун по дужном метру цеви.								
	DN200 (Ø219,1 x 4,5mm) / Ø315mm - 12m	m	540						
	DN150 (Ø168,3 x 4,0mm) / Ø250mm - 12m	m	144						
	DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm - 12m	m	40						
	DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm - 12m	m	60						
	DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) / Ø140mm - 6m	m	156						
	DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm - 6m	m	231						
	DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm - 6m	m	3						
	DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm - 6m	m	11						
2	Набавка испорука и монтажа предизолованих цевних лукова P=1,5D (са атестима произвођача), са уграђеним ел. кабловима за контролу цевне мреже, темп. режима 130°C (дуги лукови 1мx1м) - LB. Предизоловани лукови морају бити усаглашени са захтевима SRPS EN 448.Челик ознаке P235GH. Захтеви за испруку челика према SRPS EN 10217-2 или SRPS EN 10217-5 или SRPS EN 10216-2. α =90°								
	DN200 (Ø219,1 x 4,5mm) / Ø315mm	kom	36						
	DN150 (Ø168,3 x 4,0mm) / Ø250mm	kom	10						
	DN125 (Ø139,7 x 3,6mm) / Ø225mm	kom	16						
	DN100 (Ø114,3 x 3,6mm) / Ø200mm	kom	12						
	DN65 (Ø76,1 x 2,9mm) / Ø140mm	kom	14						
	DN50 (Ø60,3 x 2,9mm) / Ø125mm	kom	16						
	DN40 (Ø48,3 x 2,6mm) / Ø110mm	kom	2						
	DN32 (Ø42,4 x 2,6mm) / Ø110mm	kom	2						

	$\alpha = 170^\circ$ (унутрашњи угао)								
	DN32 ($\varnothing 42,4 \times 2,6\text{mm}$) / $\varnothing 110\text{mm}$	kom	2						
3	Набавка, испорука и монтажа предизолованог паралелног огранка (РА) са уграђеним ел. кабловима за контролу цевне цевне мреже температурског режима 130°C (са атестима произвођача). Предизоловани елементи морају бити усаглашени са захтевима SRPS EN 448. Челик ознаке P235GH. Димензије кракова су: $L_{\text{min}}=1000\text{mm}$, за пројектну класу "B" ($\text{DN} \leq \text{DN}300$) и $L_{\text{min}}=1500\text{mm}$, за пројектну класу "C" ($\text{DN} > \text{DN}300$).								
	РА 200/125	kom	2						
	РА 200/32	kom	2						
	РА 150/125	kom	2						
	РА 150/65	kom	2						
	РА 125/40	kom	2						
	РА 65/50	kom	2						
4	Набавка, испорука и монтажа предизолов. етажног огранка - $T 45^\circ\text{C}$ (материјал P235GH са атестима произвођача) са уграђеним ел. кабловима за контролу цевне мреже темп. режима 130°C (са атестима производјача). Предизоловани елементи морају бити усаглашени са захтевима SRPS EN 448. Захтеви за испоруку челика према SRPS EN 10217-2 или SRPS EN 10217-5 или SRPS EN 10216-2 .								
	T 400/200	kom	2						
	T 200/100	kom	2						

	T 200/65	kom	2						
	T 125/125	kom	2						
5	Набавка, испорука и монтажа предизолов. редукионог комада (материјал P235GH са атестима произвођача, стандардна дебљина изолације) са уграђеним ел. кабловима за контролу цевне мреже температурног режима 130°C. Предизоловани елементи морају бити усаглашени са захтевима SRPS EN 448.								
	DN 200/150	kom	2						
	DN 150/100	kom	2						
	DN 65/50	kom	2						
6	Набавка, испорука и монтажа предизоловане комбиноване запорне арматуре (стандардна дебљина изолације), са уграђеним ел. кабловима за контролу цевне мреже темп. режима 130°C. Испоруком обухватити и заштитну цев са заштитном капом и ламинатом и Т - кључ. Предизоловани елементи морају бити усаглашени са захтевима SRPS EN 448. Челик ознаке P235GH. Димензије комбиноване предизоловане кугласте славине су: L=1.500 mm, за пројектну класу "B" (DN ≤ DN300), а димензије комбиноване предизоловане кугласте славине за пројектну класу "C" (DN > DN300) су L=2.000 mm. Вентили за одзраку морају бити фабрички заварени и хидро - термички изоловани (ПУР - ПЕХД) - навојни спојеви, накнадна уградња и								

	<p>изолација нису дозвољени. Запорна арматура већа од DN 200 испоручује се са уградјеним редуктором. Коминоване кугласте славине до DN200 (укључујући и DN200) треба да буду типа пуног пресека лопте, а од DN250 са редукованом лоптом за једну димензију мање у односу на номинални пречник.</p>								
	DN 200	kom	2						
	DN 125	kom	4						
	DN 100	kom	2						
	DN 65	kom	2						
7	<p>Набавка, испорука и монтажа једнод. термоскупљ. спојнице која се састоји из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПЕХД обложна цев - ПЕХД тремоскупљајућа спојница - Заптивна трака - Отвори за пуњење - Одушак са заптивним чепом - ПУР пена компонента А - ПУР пена компонента Б <p>Опрема треба да буде изведене су у свему према SRPS EN 489. У цену урачунати употребу екструдера ако се укаже потреба за израду спојница по мери.</p>								
	DA 560 за DN 400	kom	4						
	DA 315 за DN200	kom	113						
	DA 250 за DN 150	kom	31						
	DA 225 за DN 125	kom	48						
	DA 200 за DN 100	kom	35						

	DA 140 за DN 65	kom	57						
	DA 125 за DN 50	kom	61						
	DA 110 за DN 40	kom	4						
	DA 110 за DN 32	kom	9						
8	Набавка, испорука и монтажа једноделне термоскупљајуће редукционе спојнице која се састоји из: - ПЕХД обложна цев - ПЕХД термоскупљајућа спојница - Заптивна трака - Отвори за пуњење - Одушак са заптивним чепом - ПУР пена компонента А - ПУР пена компонента Б Опрема треба да буде изведене су у свему према SRPS EN 489.								
	DA 225/125 за DN 125/50	kom	2						
9	Набавка, испорука и монтажа елемената за заптивање предизолованог цевовода на пролазу кроз преграду (DR).								
	DA 140 за DN 65	kom	2						
	DA 125 за DN 50	kom	8						
	DA 110 за DN 32	kom	2						
10	Набавка, испорука и монтажа заптивног улошка (ЗК) - завршне капе, на споју између предизоловане и челичне цеви.								
	DA 140 за DN 65	kom	2						
	DA 125 за DN 50	kom	8						
	DA 110 за DN 32	kom	2						
11	Набавка, испорука и монтажа ПЕ еластичних								

	<p>облога (ДП траке) на компенз. топлотних дилатација, дужине 1m, изведбе за делимично облагање са ивичном зоном ламината.</p> <p>Физичке карактеристике облога као и начин монтаже су дати на цртежу шеме цевне мреже.</p> <p>Обрачун је по дужном метру облоге.</p>								
	тип I (за пречнике изолација Ø65-Ø160) димензије 120x40x1000 mm - 2 ребра	m	308						
	тип II (за пречнике изолација Ø180-Ø280) димензије 240x40x1000 mm - 4 ребара	m	356						
	- тип III (за пречнике изолација Ø315-Ø355) димензије 360x40x1000 mm - 6 ребара	m	514						
12	Набавка, испорука и монтажа ламината за обавијање компензационих јастука.								
	Обрачун по m ² .	m ²	884						
13	<p>Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила са контра прирубницама и елементима прирубничког споја, називног притиска PN16.</p> <p>Конструкција је у складу са SRPS EN 13709.</p> <p>Кућиште равних запорних вентила је равно са прирубницама на крају, израђено од квалитетног сивог лива, са уградном дужином према стандарду SRPS EN 558-1, Ред 1. Прикључне мере прирубница су према SRPS EN 1092-1, Тип В.</p>								
	DN 65	kom	2						
	DN 50	kom	6						
	DN 40	kom	2						

	DN 20	kom	2						
	DN 15	kom	1						
14	Набавка, испорука и монтажа челичних бешавних цеви по SRPS EN 10220, материјал P235GH, документ о контролисању мора се издати у складу са SRPS EN 10204, следећих димензија: Захтеви за испоруку челика SRPS EN10216-2								
	DN 65 (Ø76,1 x 2,9mm)	m	1						
	DN 50 (Ø60,3 x 2,9mm)	m	69						
	DN 40 (Ø48,3 x 2,6mm)	m	1						
	DN 32 (Ø42,3 x 2,6mm)	m	6						
	DN 15 (Ø21,3 x 2,0mm)	m	3						
15	Набавка, испорука и монтажа цевних редукција изведене по стандарду SRPS EN 10253. Дозвољено одступање мера редукција према SRPS EN 10253. Захтеви за испоруку челика SRPS EN10216-2, Челик ознаке P235GH.								
	DN 125/50	kom	2						
	DN 50/40	kom	2						
	DN 32/20	kom	2						
16	Набавка, испорука и монтажа хамбур. лукова 90°, од челичних бешавних цеви, према SRPS EN 10253. R=1,5D. Челик P235GH. Захтеви за испоруку челика SRPS EN10216-2								
	DN 65 (Ø76,1 x 2,9mm)	kom	3						
	DN 50 (Ø60,3 x 2,9mm)	kom	31						
	DN 32 (Ø42,3 x 2,6mm)	kom	6						

17	Набавка, испорука и монтажа кованог Т комада, према SRPS EN 10253.								
	Т 50/15/50	kom	4						
	Т 32/15/32	kom	3						
18	Набавка, испорука и монтажа клизних ослонаца за ношење предизолованих и челичних бешавних цеви у подстаници.								
	Обрачун по килограму.	kg	96						
19	Набавка, испорука и монтажа одзрачних посуда DN100 x 150mm, са конвексним данцима и RZV DN15, PN16 (заједно са прирубничим спојем) и цевима Ø21,3 x 2,0mm - 6 m.								
	Обрачун по комаду.	kom	8						
20	Украјање и повезивање новопроектваног двоцевног предизолов. вреловода DN 200/200 на постојећи двоцевни предизоловани вреловод DN 400/400. Ставка обухвата чишћење крајева цеви постојећег вреловода од нечистоћа, нивелацију украјање и заваривање цеви. Локација: Угао Б Ослобођења и Б К Петра I. Материјал је урачунат у претходним ставкама.								
	Обрачун по комплету.	komp	1						
21	Украјање и повезивање новопроектваног двоцевног предизолован. вреловода DN 125/125 на постојећи двоцевни предизоловани вреловод DN 125/125. Ставка обухвата чишћење крајева цеви постојећег вреловода од нечистоћа, нивелацију,								

	украјање и заваривање цеви. Локација: Б Краља Петра I испред бр. 10. Материјал је урачунат у претходним ставкама.								
	Обрачун по комплету.	komp	1						
22	Украјање и повезивање новопроектваног двоцевног предизолован. вреловода DN 125/125 на постојећи двоцевни предизоловани вреловод DN 125/125. Ставка обухвата чишћење крајева цеви постојећег вреловода од нечистоћа, нивелацију, украјање и заваривање цеви. Локација: обе стране постојеће деонице DN 125 која иде испод пута Б Краља Петра I. Материјал је урачунат у претходним ставкама.								
	Обрачун по комплету.	komp	1						
23	Украјање и повезивање новопроектваног двоцевног предизолов. вреловода DN 100/100 на постојећи двоцевни предизоловани вреловод DN 100/100. Ставка обухвата чишћење крајева цеви постојећег вреловода од нечистоћа, нивелацију, украјање и заваривање цеви. Локација: Улица Саве Ковачевића. Материјал је урачунат у претходним ставкама.								
	Обрачун по комплету.	komp	1						
24	Украјање и повезивање новопроектваног двоцевног предизолов. вреловода DN 100/100 на постојећи двоцевни предизоловани вреловод DN 100/100. Ставка обухвата чишћење крајева цеви постојећег вреловода од нечистоћа, нивелацију, украјање и								

	заваривање цеви. Локација: крај трасе Б. Краља Петра I - лира DN 100. Материјал је урачунат у претходним ставкама.								
	Обрачун по комплету.	komп	1						
25	Повезивање новопројектованог двоцевног предизолованог вреловода DN 40/40 на постојећи двоцевни предизоловани вреловод DN 40/40. Ставка обухвата чишћење крајева цеви постојећег вреловода од нечистоћа, украјање и заваривање цеви. Локација: прикључни вод за објекат Булевар Краља Петра I бр. 7. Материјал је урачунат у претходним ставкама.								
	Обрачун по комплету.	komп	1						
26	Радови на повезивању жица за детекцију влаге вреловода: Завршетак за ел. водове тип: VE (антенице). Повезивање свих жица за детекцију цурења помоћу стандардних спојница (буксне) и држача за жице (одстојник). На VE антеницама обавезно означити која је жица жута (некалајисана) и бела (калајисана). Обавеза извођача је да достави шематски приказ повезивања жица за детекцију цурења. На шеми повезивања, извођач радова је дужан да назначи укупну дужину трасе која је повезана у целину.								
	завршетак за ел. водове тип: VE	kom	10						
	повезивање свих ел. каблова	mTr	702						
27	Испитивање вреловода на чврстоћу и								

	<p>непропусност, у свему према Правилима о раду ЈКП Новосадска топлана:</p> <p>-провера заварених спојева наношењем течности према SRPS EN 1593- Техника појаве мехурова, ваздухом надпритиском 0.2 bar</p> <p>-водом, испитним притиском од 16 bar у трајању од 2h, након чега систем испитати притиском од 10 bar , у трајању од 24h.</p> <p>Испитивање се сматра успешним , ако пад притиска у систему није већи од 0,02 bar , и нема деформација у систему.</p> <p>О испитивању треба сачинити записник, који потписују Одговорни извођач радова и Надзорни орган.</p> <p>Форма Записника о испитивању се добија од ЈКП"Новосадске топлане".</p>								
	Обрачун по дужном метру трасе.	mTr	736						
28	<p>Радиографско снимање заварених спојева од стране овлашћеног предузећа од Акредитационог тела Србије, према писменом налогу Надзорног органа.</p> <p>Извођач се обавезује да достави Инвеститору шему заварених спојева.</p> <p>- Квалитет завареног споја према SRPS EN ISO 5817 је ниво „В“.</p>								
	DN 400	kom	4						
	DN 200	kom	23						
	DN 150	kom	7						
	DN 125	kom	10						
	DN 100	kom	7						
	DN 65	kom	12						

	DN 50	kom	13						
	DN 40	kom	1						
29	Пенетрантско испитивање заварених спојева од стране предузећа овлашћеног од стране Акредитационог тела Србије, према писменом налогу Надорног органа. Потребно их је констатовати записнички и оценити. У зависности од класификације заварених спојева поступити по прописима. Извођач се обавезује да достави Инвеститору шему заварених спојева са именима и атестима заваривача.								
	DN 400	kom	4						
	DN 200	kom	23						
	DN 150	kom	7						
	DN 125	kom	10						
	DN 100	kom	7						
	DN 65	kom	12						
	DN 50	kom	13						
	DN 40	kom	1						
	DN 32	kom	2						
УКУПНО М2 – МАШИНСКИ РАДОВИ									
М3 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ									
1	Чишћење цеви од рђе, нечистоће и фарбање истих двокомпонентном бојом отпорном до 150°C. Фарбање извршити у два премаза. Овом ставком обухватити фарбање заварених спојева са предизолованим цевима.								

	Обрачун по m ² .	m ²	17						
2	Изолација вреловода у топлотној подстаници и подруму, минералном вуном дебљ. 50 mm, у облози од ал. лима дебљине 0,8 mm.								
	Обрачун по m ² .	m ²	68						
УКУПНО МЗ – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ									
УКУПНО:									
М1 – ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ									
М2 – МАШИНСКИ РАДОВИ									
М3 – ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ									
УКУПНО (М1+М2+М3).									

РЕКАПИТУЛАЦИЈА				
Реконструкција вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка у Новом Саду.				
		Цена у динарима без ПДВ-а	Цена у динарима са ПДВ-ом	Учешће у укупној цени понуде (у %)
1	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
2	МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ			
УКУПНО (1+2)				

Структуру цене дао:

потпис овлашћеног лица понуђача

Упутство за попуњавање овог обрасца

Понуђачи су дужни да попуне овај образац тако да:

- Упишу јединичне цене без ПДВ-а, како за материјал, тако и за рад, те да упишу укупне јединичне цене за сваку од наведених ставки, а и укупан износ без ПДВ-а . Код ставки где нема материјала, обележити косом цртом „/“.
- Крајњи збир позиција (1+2) у делу "Рекапитулација" исказе укупну цену у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, понуде и у процентуалном износу до 100%.
- Укупно понуђена цена без ПДВ-а мора бити једнака цени унетој у Обрасцу понуде.
- Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач имати у реализацији набавке.
- Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

**ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

у својству _____
(уписати: *понуђача, члана групе понуђача у заједничкој понуди*)

ИЗЈАВЉУЈЕМ

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

(*пун назив и седиште*)

(заједничку) понуду у другој фази квалификационог поступка јавне набавке број З-4Б-14/21, наручиоца *Јавној комуналној предузећа Новосадска јојлана Нови Сад*, подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _____ дана _____ 2021. године

Потпис овлашћеног лица понуђача

На основу Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 13. - Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС бр. 86/15 и 41/19) даје се следећа

**ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ ГАРАНЦИЈИ**

Изјављујемо да ћемо доставити Наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења:

у року од најдуже 7 дана од дана закључења уговора за јавну набавку број 3-4Б-14/21:

- **Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

1. Бланко сопствену меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
2. Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС
3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке која је извршила регистрацију менице у регистру меница НБС
4. копију ОП обрасца

Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

у року од најдуже 7 дана од дана завршетка радова, уз Записник о примопредаји изведених радова:

- **Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року**

1. бланко соло меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
2. Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС
3. оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке која је извршила регистрацију менице у регистру меница НБС
4. копију ОП обрасца

Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.

У _____ дана _____ 2021. године

Потпис овлашћеног лица понуђача

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ РАДОВА БР. 3-4Б-14/21

Бр.	Име и презиме одговорног извођача радова са личном адресом контакт телефоном	Број лиценце	Послови за које ће одговорни извођач радова бити задужен
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

У _____ дана _____ .2021. године

Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена:

У случају да ће у поступку извршења предметне набавке учествовати више одговорних извођача радова овај образац копирати у потребном броју примерака. Пријављени извођачи радова морају одговарати кадровским капацитетима које је понуђач испунио у првој фази квалификационог поступка.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 8. -

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећи:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошка	Износ
УКУПНО	

У _____ дана _____ 2021. године

Потпис овлашћеног лица понуђача

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА

Опис опреме/материјала	Захтев за квалитетом	Понуђена опрема/материјал и назив произвођача понуђене опреме/материјала
Предизоловане цеви	SRPS EN 253	
Предизоловани лукови	SRPS EN 448	
термоскупљајућа спојница са чеповима	SRPS EN 489	
термоскупљајућа завршна спојница	SRPS EN 489	
Завршна капа	Као нестандардни производ саглас.	
Пролаз кроз зид		
Комбиноване преизоловане кугласте славине	SRPS EN 488	
Предизоловане "Т" и "П" рачве	SRPS EN 448	

Предизолована редукција	SRPS EN 448	
Компоненте А+Б		

У _____ дана _____ 2021. године

Потпис овлашћеног лица понуђача

8. МОДЕЛ УГОВОРА број: 3-4Б-14/21

Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА", које заступа ВД директора Ненад Барац, дипл. менаџер

Извођач: _____
(или носилац посла у случају заједничке понуде и остали чланови из групе понуђача)

Извођач изводи радове са подизвођачем _____ из _____, улица и број _____, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу _____

Извођач изводи радове са подизвођачем _____ из _____, улица и број _____, који ће делимично извршити предметну набавку и то у делу _____

1. Увод

1.1. Уговорне стране:

Наручилац

Назив фирме:

«ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НОВОСАДСКА ТОПЛАНА НОВИ САД»

Седиште:

Нови Сад

Рачун:

160-121608-69, "Banca Intesa" АД

Овлашћено лице:

Ненад Барац

Телефон:

021/4881-182

Адреса за размену писмена:

Владимира Николића 1, 21000 Нови Сад

Е-mail:

josip.polc@nstoplana.rs

Извођач

Назив фирме:

Седиште:

Рачун:

Овлашћено лице:

Телефон:

Адреса за размену писмена:

Е-mail:

2. Предмет

2.1. Врста радова: МАШИНСКО-ИЗОЛАТЕРСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

- Радови побројани и описани у понуди извођача број _____ од _____. 2021. године

2.2. Објект:

Машинско изолатерски и грађевински радови на реконструкцији вреловода у блоку улица Краља Петра I и Краљевића Марка у Новом Саду.

2.3. Документа:

- Конкурсна документација за јавну набавку број: 3-4Б-14/21;

- Одлука о додели уговора број **3-4Б-14/21** од _____;
- Понуда извођача број _____ од _____;
- Правни акт о заједничком извршењу набавке, оверен и потписан од стране овлашћених лица свих понуђача односно подизвођача.

2.4. Важност докумената

- Документа наведена у предходној тачки су саставни део овог уговора;
- У случају сукоба одредби пратећих докумената, предност има овај уговор.

3. Вредност радова

3.1. Вредност радова

- Вредност уговорених радова износи:

словима: _____

ПДВ није урачунат у цену.

4. Рокови

4.1. Почетак радова

- Увођењем Извођача у посао тј. датумом отварања грађевинског дневника.
- Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана исходовања Решења о раскопавању површина јавне намене (издата од Градске управе за саобраћај и путеве).

4.2. Завршетак радова

- У року од _____ (минимално 30, а максимално 35) календарских дана од дана почетка посла, дан који је назначен у грађевинском дневнику као датум почетка радова.

4.3. Динамика извођења радова

- У свему према одредбама динамичког плана радова који је саставни део овог уговора.

4.4. Прекид рачунања рока извођења радова

- Извођач има право да тражи прекид рачунање рока извођења уговорених радова у следећим случајевима:
 - _____;
 - због оправдане и неопходне потребе усклађивања динамике радова са осталим извођачима инфраструктурних објеката (водовода, канализације, електротроводова, уређење јавних површина) на истој локацији;
 - У случају пропуста Наручиоца у извршавању својих обавеза из овог уговора.
 - У случају почетка грејне сезоне
- Разлози за прекид рачунања рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.

Рок наставља да се рачуна од датума када се записником утврди да је Наручилац извршио своје обавезе које су биле разлог за прекид рачунања рока, односно када се записником утврди да су престале околности које су биле разлог прекида рачунања рока

4.5. Доцња у извођењу радова

- Ако постоји оправдана бојазан да радови неће бити извршени у уговореном року, наручилац има право да тражи од извођача да о трошку извођача предузме одговарајуће мере ради убрзања радова, као и да на трошак извођача сам предузме мере за превазилажење настале ситуације;
- Рок завршетка уговорених радова и рокови динамике извођења су битан услов уговора;

4.6. Продужење рока извођења радова

- Рок за извођење радова може бити продужен у случају временских непогода (велика количина падавина), у случају наилазка на препреке или друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају посебних захтева државних органа, (нпр. захтев УГЗИ-а за усклађивање динамике радова са уређењем јавних површина), због кашњења других извођача инфраструктурних објеката на истој локацији, а што онемогућава благовремени завршетак радова који су овог уговора, у

случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом Саду, по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне, у случају кашњења испоруке материјала и опреме.

- Разлози за продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.

5. Цене

5.1. Јединичне цене

- Јединичне цене радова утврђене су понудом извођача која је саставни део овог уговора.

6. Плаћања

6.1. Обрачунске ситуације

- Плаћање ће се вршити на основу привремене и окончане ситуације у року не дужем од **45 календарских дана** од дана пријема пријема исправне фактуре (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама "Службени гласник РС" број 119/2019, 68/2015);
- Привремена ситуација се издаје након 25 календарских дана од дана који је у Грађевинском дневнику назначен као дан почетка радова;
- Окончана ситуација се издаје најкасније 10 дана од дана који је назначен у грађевинском дневнику као дан завршетка радова. Уз окончану ситуацију се обавезно прилаже записник о примопредаји изведених радова, потписан од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.

6.2. Коначан обрачун

- Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а путем окончане ситуације оверене од стране лица које врши стручни надзор;
- Записник о примопредаји изведених радова се сачињава за сваки објекат посебно (ако су наведени у уговору);
- Коначним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени на основу уговора, укључујући и вишкове, мањкове и непредвиђене радове, које је извођач био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени привременим ситуацијама (ако су наведене у уговору);
- Коначни обрачун ће се утврдити применом јединичних цена на стварно изведену количину радова.
- Коначан обрачун садржи:
 - вредност испоручених добара за уградњу,
 - вредност изведених радова према уговореним ценама,
 - износ разлике у цени,
 - коначан износ,
 - износ цене који наручилац задржава за отклањање недостатака,
 - податак о прекорачењу рока,
 - податак о захтевима за исплатом уговорне казне и накнаде штете,
 - укупан износ цене изведених радова,
 - податке о другим чињеницама о којима није постигнута сагласност овлашћених представника уговарача.

6.3. Примедбе и плаћање

- Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине, врсте и квалитета изведених радова;
- Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона;
- Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете, након примопредаје изведених радова.

6.4. Пенали и штета

- За непоштовање рока реализације уговорених радова извођач плаћа пенале од 0,5% дневно од укупне вредности радова, а највише 5% укупне вредности радова, што не ускраћује право наручиоца на накнаду штете, нити на наплату менице дате на име обезбеђења доброг извршења посла.
- Штета коју проузрокује извођач приликом извођења самих радова и штета која настане кривицом извођача због кашњења у извођењу радова пада на терет извођача.

6.5. Расподела и начин наплате

- Плаћање се врши у складу са расподелом и начином наплате који је одређен у правном акту о заједничком извршењу набавке.

7. Радови

7.1. Квалитет радова

- Уговорени радови морају се извести у свему према понуди извођача и пројектно-техничкој документацији, према нормама струке, важећим техничким прописима и стандардима, те у роковима из динамичког плана;
- На уговорене радове се примењују важећи стандарди.

8. Стручни надзор

8.1. Стручни надзор

- Наручилац именује лице које врши стручни надзор или организацију по свом избору;
- Наручилац сноси трошкове његовог ангажовања;
- Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора, као ни да са извођачем уговара друге радове или уређује са њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то посебно овлашћен од наручиоца.

8.2. Овлашћења стручног надзора

- Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача, ради проверавања и обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врсте, количине и квалитета радова, материјала, опреме и предвиђених рокова;
- Наручилац одређује лице које ће вршити стручни надзор и обим његових овлашћења, о чему извештава извођача;
- Стручни надзор не може без писмене сагласности директора, као овлашћеног представник наручиоца, да дозволи вишкове радова, накнадне и непредвиђене радове извођачу;
- Стручни надзор је овлашћен и дужан да контролише целокупно извођење овде уговорених радова, без ограничења, што је извођач дужан да му омогући;
- Стручни надзор оверава привремене (ако су наведене у уговору) и окончану ситуацију у току извођења уговорених радова, а у року од 3 дана по пријему ситуације;
- Извођач је дужан да поступи по свим основним захтевима наручиоца, поднетим у вези са вршењем стручног надзора.

8.3. Грађевински дневник

- Извођач је дужан да води грађевински дневник за радове за сваки објекат (ако су наведени у уговору), уредно, истинито и благовремено.

8.4. Промена документације

- Уговорне стране могу сагласно у току извршења уговора мењати документацију, с тим да су дужни да о промени обезбеде формалне општинске сагласности и дозволе.

9. Набавке и енергија

9.1. Опрема

- Према спецификацији опреме приложеној уз уговор.

9.2. Алат и помоћни материјал

- Обезбеђује га о свом трошку извођач.

9.3. Потрошни материјал

- Обезбеђује га о свом трошку извођач.

9.4. Енергија и инфраструктура

- Извођач је дужан да о свом трошку обезбеди приступ градској инфраструктурној мрежи ради напајања градилишта и објекта струјом, водом и слично за време извођења радова.

9.5. Транспорт

- Транспортна средства, потребне дозволе од Градске управе за саобраћај, транспорт и транспортне трошкове везано за материјал и радну снагу обезбеђује и сноси извођач.

9.6. Радна снага

- Извођач обезбеђује по квантитету и одговарајућем степену и профили стручности адекватну радну снагу;
- Извођач одговара за штету коју његови радници причине трећем лицу или Држави.

10. Формалности

10.1. Пријава радова

- Наручилац је дужан да код надлежних власти изврши пријаву отпочињања радова, сходно прописима.

10.2. Дозволе и сагласности

- Наручилац је дужан да благовремено прибави све дозволе, решења и сагласности које су прописима предвиђене за уговорене радове;
- Извођач је дужан да прибави дозволе за улазак својих возила, транспортних средстава и радних машина у градске зоне у којима је саобраћај возила забрањен.

11. Градилиште

11.1. Оформљење

- Извођач је дужан да оформи градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објекта, инсталиране опреме, складишеног материјала, људства, као и заштиту околине у складу са **Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС" 14/2009, 95/2010 и 98/2018)**.

11.2. Мере сигурности

- Извођач је дужан да предузме све законске и друге мере сигурности у погледу објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника и пролазника, ствари, саобраћаја, те у погледу спречавања штете по трећа лица, и суседне објекте и околину, ради заштите од физичког отуђења, оштећења, пожара, хемијског утицаја и сл.;
- Извођач је дужан да изводи радове тако да максимално умањи ризик од оштећења ствари и лица на градилишту и околини;
- Извођач је дужан да се придржава свих законом прописаних мера безбедности и здравља на раду;
- Извођач је за све време извођења радова дужан да на погодан начин обезбеђује и чува изведене радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења или уништења.

11.3. Обезбеђење градилишта

- Наручилац је обавезан да обезбеди елаборат техничког регулисања саобраћаја.
- Постављање безбедносне и саобраћајне сигнализације према поменутом елаборату обезбеђује извођач. Квалитет постављене сигнализације мора бити у потпуности према захтевима тендера, решења о раскопавању и решења о измени режима саобраћаја.

- Извођач је обавезан да у целокупном периоду извођења машинско-изолатерских и грађевинских радова, све до довођења површина у технички исправно стање, обезбеђује и одржава постављену безбедносну и саобраћајну сигнализацију у исправном стању и панелну, монтажну-демонтажну ограду висине 2m.

11.4. Приступ градилишту и инфраструктури

- Наручилац је дужан да омогући извођачу приступ до објекта радова за раднике, возила, опрему, приступ постојећој инфраструктури, те да затвори и испразни вреловод.

11.5. Складиштење опреме и материјала

- Извођач допрема и складишти опрему, алат и материјал о свом трошку;
- Извођач сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења опреме, алата, материјала, радова или објеката на којима се изводе радови, до извршене примопредаје.

12. Гарантни рок

12.1. Гарантни рок за изведене радове

1. Гарантни рок за изведене радове износи две године од дана извршене примопредаје свих изведених радова, с тим да је за уграђену опрему и материјал дужина рока идентична са гаранцијом произвођача опреме;
2. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, осим недостатака насталих услед неправилног коришћења изведених радова, у најкраћем примереном року, односно у року од осам дана од дана рекламације.

13. Средства финансијског обезбеђења

13.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

- Извођач се обавезује да у року од најдуже 7 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла и то:
 - Бланко сопствену меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а,
 - Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС,
 - Оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна извођача код те пословне банке која и извршила регистрацију менице у Регистру меница НБС,
 - Копију ОП обрасца.
- Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла;
- Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи;
- Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором;
- Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13.2. Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року

- Извођач се обавезује да у року од најдуже 7 дана од дана завршетка радова, уз Записник о примопредаји изведених радова, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:
 - Бланко сопствену меницу, која је оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, и менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а,
 - Оверен захтев за регистрацију менице у Регистру меница НБС,
 - Оверену копију (од стране пословне банке) важећег картона депонованих потписа

овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна понуђача код те пословне банке која и извршила регистрацију менице у Регистру меница НБС,

- копију ОП обрасца.
- Меница се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важности менице мора бити 5 дана дужи од гарантног рока;
- Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у гарантном року и не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

13.3. Залога

- У сврху обезбеђења извршења уговора наручилац може успоставити залог на сваком материјалу, опреми и другој покретној ствари којасе нађе у наведеним објектима, до измирења свих својих потраживања.

13.4. Осигурање

- Извођач је дужан да осигура градилиште и објекат радова против уобичајених ризика у грађевинарству, те против личних повреда, за све време извођења радова, до примопредаје, о свом трошку.

14. Одговорност

14.1. Одговорност извођача

- Извођач одговара за уредно, благовремено и квалитетно извођење уговорених радова у целисти;
- Уколико има више извођача, сви солидарно одговарају за целину уговорених радова.

14.2. Одговорност подизвођача

- У случају ангажовања подизвођача, и извођач и подизвођач одговарају за целину уговорених радова.

14.3. Виша сила

- То су ванредне околности које спречавају правовремено извршење уговорних обавеза, а које су изван контроле било које уговорне стране, као што су природне катастрофе, рат, ремећење јавног реда и штрајк, о чему је уговорна страна која се позива на вишу силу дужна да достави другој страни уверење трговинске коморе или ког државног органа;
- У случају више силе, уговарач је обавезан да уклони препреку, да предузме мере за уклањање штете, или да предузме друге ванредне мере опреза (нпр. складиштење робе и сл.).

14.4. Уступање радова

- Уступање радова трећим лицима није дозвољено.

15. Вишкови радова, мањкови радова, неподвижени радови

15.1. Вишкови и мањкови радова

- Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова.
- Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова.
- Вишкови радова се сматрају уговореним радовима.
- Јединична цена важи и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.
- Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова, исти се уговарају у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу (Сл. Лист СФРЈ бр. 18/77), одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима РС и Закона о јавним набавкама.
- Мањкови радова претпостављају да је извођач извршио мање радова него што је уговорено по појединим позицијама и исти се констатују у грађевинској књижи. Цена ће се умањити за вредност мањкова радова обрачунато према јединичним ценама из понуде извођача.
- Извођач радова је дужан да уз окончану ситуацију достави и спецификацију свих изведених

радова из ове тачке, коју оверава надзорни орган.

15.2 Непредвиђени радови

- Непредвиђени радови су они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести.
- Извођач је дужан да по писменом налогу наручиоца изведе непредвиђене радове.
- Изузетно од став 2. овог члана, извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова уз сагласност надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или за спречавање настанка веће штете за наручиоца или трећа лица, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде и сл.) и иста није могла бити предвиђена са пажњом доброг стручњака. Извођач и надзорни орган су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено обавесте наручиоца, а у писаном облику у року од 24 часа.
Надзорни орган је овлашћен да провери да ли је до узрока хитних непредвиђених радова могло доћи и из разлога на страни извођача тако што је погрешно изводио радове, нестручно изводио радове или је радове изводио противно правилима струке. У ту сврху наручилац може, а на предлог надзорног органа, да затражи вештачење одговарајуће струке. У том случају, ти се радови неће сматрати хитним непредвиђеним радовима, а извођач ће бити обавезан и дужан да накнади сваку штету коју је проузроковао, укључујући и штету причињену трећим лицима.
- Наручилац може раскинути уговор уколико би услед хитних непредвиђених радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
- За непредвиђене радове цена се накнадно утврђује уговором, а након спроведеног поступка јавне набавке у складу са одредбама члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.
- Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
- Међусобне односе настале извођењем непредвиђених радова извођач и наручилац ће уредити сагласно одредбама Закона о облигационим односима.

16. Обавештавање

- Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора, као што су сметње у испуњењу уговора, промена околности и сл.;
- Обавештавање ће се вршити писменим путем и уписом у грађевински дневник.

17. Тумачење уговора

- У случају неспоразума око тумачења уговора, узете се у обзир одредбе пратећих докумената и преписке сауговорача;
- Предност ће имати тумачење које је повољније за наручиоца.

18. Ступање на снагу уговора

- Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и када извођач достави гаранцију за добро извршење посла из тачке 13.1. овог уговора.

19. Престанак уговора

19.1. Примопредаја

- Наручилац и извођач су дужни да без одлагања приступе примопредаји и коначном обрачуна;
- О примопредаји се саставља записник који садржи следеће:
 - да ли су радови изведени по уговору, прописима и правилима струке и према уговореном квалитету,
 - недостатке и начин и рокове њиховог отклона,
 - о којим питањима није постигнута сагласност сауговорача,
 - констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста,
 - датум завршетка радова и датум извршења примопредаје.
- Након коначног обрачуна извођач је дужан да преда сву припадајућу документацију;
- Извођач је дужан да по изведеним радовима уреди градилиште (врати у пређашње стање).

20. Остало

20.1. Спорови

- За спорове по овом уговору је надлежан Привредни суд у Новом Саду;
- Уговорне стране могу оформити арбитражно тело од по једног члана кога именује свака страна са листе арбитра Привредне коморе Војводине, док ће трећег члана именовати изабрани арбитра, и овом арбитражном телу поверити решавање спорова;
- Арбитражни поступак водиће се у Новом Саду у складу са одредбама ЗПП-а о изабраном суду, а одлука арбитраже биће коначна, без права на жалбу.

20.2. Измена Уговора

- Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног Законом о јавним набавкама.
- У складу Законом о јавним набавкама рок за извођење радова може бити продужен у случају временских непогода (велика количина падавина), у случају наилазка на препреке или друге инсталације које треба изместити а инвеститор и извођач немају директан утицај на динамику измештања, у случају вишкова радова, у случају посебних захтева државних органа, у случају проглашења елементарне непогоде у Граду Новом Саду или по захтеву инвеститора посебно ако се радови изводе у току грејне сезоне, у случају кашњења испоруке материјала и опреме. Разлози за продужење рока се уписују у грађевински дневник, уз сачињавање посебног записника и прибављену сагласност инвеститора.
- Измена уговора подразумева и измену у вези са тачком 15.2. овог уговора.

20.3. Овај уговор је сачињен у 6, истоветних примерака од којих наручилац задржава 4, а извођач 2 примерка.

За наручиоца
ВД директора

За извођача
директор

Ненад Барац, дипл.менаџер

Напомена:

Понуђач је у обавези да дати Модел уговора потпише и достави у понуди. У складу са датим моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.